


Projektą paregė:	JUREVIČIAUS TAPYBOS IR PROJEKTAVIMO ĮMONĖ Savininkas Algirdas Jurevičius Įmonės kodas 122340743 Raseinių g.8-13, VILNIUS Telefonas: +370 687 13919 El. paštas: algirdas.jurevicius@gmail.com Sąskaitos nr. LT44 7044 0600 0111 2187 SEB bankas Banko kodas 70440
Objektas:	Pastato- bulvių saugykla (unikalus Nr. 4400-0564- 7276) Trakų r. sav., Paluknio sen., Paluknio k., Volfgangų g.7 (skl. Kad. Nr. 7954/0002:866), paskirties keitimo į gamybinę paskirtį, įrengiant antresolinį aukštą, kapitalinio remonto projektas
Statybos rūšis:	Kapitalinis remontas
Statinio kategorija:	Neypatingas statinys
Projekto laida:	0
Projekto stadija:	PP
Projekto dalis:	BD
Projekto nr.:	23-06
Statytojas(užsakovas):	UAB "VINKESON" 
PV, PDV:	Algirdas Jurevičius at. Nr. A560
Arch.:	Algirdas Jurevičius at. Nr. A560
	Vilnius 2023



PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

(pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ projektinių pasiūlymų sudėtis konkrečiam statiniui ar atvejui (situacijai) nustatoma vadovaujantis Projektinių pasiūlymo rengimo užduotimi (13 priedo IV skyriumi)).

20 ____ m. _____

Duomenys apie prašymo pateikėją

PV Algirdas Jurevičius

Ryšio duomenys: el. paštas algirdas.jurevicius@gmail.com /tel. Nr.+370 687 13919

Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, adresas / juridinio asmens pavadinimas,

kodas, buveinės adresas

UAB Vinkeson J.k. 305707203 Buvėinės adesas V.Nagevičiaus g. 3 Vilnius

atstovaujama direktoriaus Dariaus Vinkevičius

Ryšio duomenys: el. paštas / tel. Nr.


Žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys		Esama	Būsima
1.	Statinio projekto pavadinimas	Pastato- bulvių saugykla (unikalus Nr. 4400-0564- 7276) Trakų r. sav., Paluknio sen., Paluknio k., Volfgangų g.7 (skl. Kad. Nr. 7954/0002:866), paskirties keitimo į gamybinę paskirtį, įrengiant antresolinį aukštą, kapitalinio remonto projektas	
2.	Statybos rūšis	Kapitalinis remontas	
3.	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Sandėliavimo	Gamybos
4.	Statinio kategorija	Neypatingas	Neypatingas
5.	Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.	7954/0002:866	
6.	Adresas (-ai)	Trakų r. sav., Paluknio sen., Paluknio k., Volfgangų g.7	
7.	Saugoma teritorija		
8.	Kultūros paveldo objekto teritorija	----	
9.	Kultūros paveldo vietovė	----	

10.	Kultūros paveldo statinys	----	
11.	Kultūros paveldo objekto apsaugos zona	----	
12.	Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona	----	
13.	Kitų statinių apsaugos zona	----	
Žemės sklypo rodikliai		Esama	Būsima
14.	Žemės sklypo plotas, ha	7140	
15.	Sklypo užstatymo plotas, m²	1282	1282
16.	Sklypo užstatymo tankumas, %	esamas	esamas
17.	Sklypo užstatymo intensyvumas, %	0.16	0.18
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas		Esama	Būsima
18.	Statinio/-ų (jo dalies) paskirtis	Sandėliavimo	Gamybos
19.	Statinio /-ų bendrasis plotas	1151.82	1255.29
20.	Statinio /-ų tūris	8958.00	8958.00
21.	Statinio /-ų aukštų skaičius	1	1
22.	Statinio /-ų aukštis	7.82	7.82
23.	Statinio /-ų išorės apdailos medžiagos		
24.	Planuojama ūkinė veikla (gamybinės, ūkinės veiklos apimtys, aptarnaujamų žmonių sk., darbo vietų skaičius)		
Projektinių pasiūlymų paskirtis			
25.	Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją.		
26.	Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies, Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar jo dalies, numatomą projektavimą, statinio ar statinio dalies paskirties keitimą, visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies numatomą projektavimą, kai Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais rengiant statinio ar jo dalies projektą bus koreguojami detaliojo plano sprendiniai.		
27.	Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti.		
28.	Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.		
29.			
Minimali projektinių pasiūlymų sudėtis			
30.	Aiškinamasis raštas		
31.	Sklypo plano su gretima urbanistine aplinka brėžiniai		
32.	Statinio (-ių) aukštų planų, pjūvių, fasadų brėžiniai		
33.	Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija yra privaloma)		
34.	Sutikimai / derinimai su institucijomis, kurių apsaugos zonose yra (kai jie reikalingi)		
35.	Žemės sklypo bendraturčių sutikimai (kai jie reikalingi)		
36.	Statinio (-ių) bendraturčių sutikimai (kai jie reikalingi)		
37.	Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) sutikimai (kai jie reikalingi)		
Su projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi pateikiami dokumentai ir kiti duomenys			
38.	Žemės sklypo (-ų) NTR išrašo ir sklypo plano kopijos		
39.	Statinio (-ių) NTR išrašo kopijos		
40.	Statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) kopijos		
41.	Teritorijų planavimo dokumento (kai jis parengtas) pagrindinio brėžinio kopija		
42.	Projektinių pasiūlymų vaizdinę informaciją ;		
43.			


Kiti duomenys:	
44.	Rekomenduojama prieš informuojant visuomenę apie parengtus projektinius pasiūlymus, pateikti suderinimui su vyr. architektu.
45.	

Už pateiktų dokumentų ir juose nurodytų duomenų tikrumą atsako statytojas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Statytojas (užsakovas) UAB UAB Vinkeson direktorius



(fizinis arba juridinis asmuo)
(parašas)



Projektinių pasiūlymų rengėjas PV Algirdas Jurevičius

(projektavimo organizacija, projekto vadovas)

(parašas)

Pastato- bulvių saugykla (unikalus Nr. 4400-0564- 7276)
 Trakų r. sav., Paluknio sen., Paluknio k., Volfgangų g.7 (skl. Kad. Nr. 7954/0002:866), paskirties keitimo
 į gamybinę paskirtį, įrengiant antresolinį aukštą, kapitalinio remonto projektas

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1 Vieta	Trakų r. sav., Palukniu sen., Paluknio k., Volfgangų g. 7
1.2 Sklypo kad. Nr.	7954/0002:866
Skypo Unikalus Nr.	4400-1943-8125
Žemės sklypo naudojimo būdas:	Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
1.3 Pastato unikalus numeris:	4400-0564-7276
1.4 Statinio kategorija:	Neypatingas statinys
1.5 Statybos rūšis:	Statinio kapitalinis remontas (keičiant paskirtį)
1.6 Statytojas:	UAB Vinkenson , a.k. 3057072003
1.7 Projekto stadija:	PP
1.8 Projektuotojas	Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė įm. Kodas 122340743 PV A.Jurevičius (Atestato AM Nr.560).

2. DOKUMENTAI, KURIAIS REMINATIS RENGTAŠ PROJEKTAS

Reglamento šifras	Pavadinimas
STR 1.01.05:2016	"Normatyviniai statybos techniniai dokumentai"
STR 1.01.08:2002 (aktuali redakcija)	„Statinio statybos rūšys“
STR 1.04.04:2017 (aktuali redakcija)	„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 1.01.03:2017	„Statinių klasifikavimas“
STR 1.05.01:2017	„Statybą leidžiantys dokumentai.Statybos užbaigimas.Statybos sustabdymas.Savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
STR 1.06.01:2016	„Statybos darbai. statinio statybos priežiūra“
STR 2.02.07:2012	„SANDĖLIAVIMO, GAMYBOS IR PRAMONĖS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“
Lietuvos higienos norma hn 33:2011 2011 m. birželio 13 d. įsakymu nr. v-604	„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
NORMOS HN 24:2003	„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
HN 73:2001	„Pagrindinės radiacinės saugos normos“
HN 80:2011	„Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 khz–300 ghz radijo dažnių juostoje“
HN 36:2009	„Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“
HN 104:2011	„Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriama elektromagnetinio lauko“
2002-12-30 įsakymas, Nr. 522	"Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės"
STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas"
STR 2.01.01(2):1999 (aktuali redakcija)	"Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga"
2013-10-04 įsakymas, Nr. 1-249	"Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės"
2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 (aktuali redakcija)	"Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai"
2011-02-22 įsakymas, Nr. 1-64	"Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės"
STR 2.01.01(3):1999 (aktuali redakcija)	"Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"
STR 2.01.01(4):2008	"Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga"
STR 2.01.01(5):2008	"Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo"
STR 2.01.06:2009	"Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo"
STR 2.09.02:2005 (aktuali redakcija)	"Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas"

STR 2.01.01(6):2008	"Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas"
---------------------	---

3. ESAMA PADĖTIS

Nagrinėjamas pastatas- Bulvių saugykla yra Trakų r. sav., Palukniu sen., Paluknio k., Volfgangų g. 7 (sklypo kad. Nr.7954/0002:866).

-Sklypo plotas- 0.7140ha

Pastato unikalus numeris: 4400-0564-7276:

-bendras plotas- 1151.82 kv.m,

-tūris 8958 kūb.m,

-užstatymo plotas- 1282.00kv.m.

Vandentiekis- vietinis.

Nuotekų šalinimas- vietinis.

Energetinio naudingumo klasė: B.

Techniniai ekonominiai rodikliai

- **projektuojamų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai:**

ATITVARA	B klasė
Stogai	0,16 (6,3)
Sienos	0,20 (5,0)
Grindys	0,25 (4,0)
Langai, durys	1,6 (0,63)

Esamų patalpų eksplikacija

eil.nr.	patalpos pavadinimas	plotas kv. m
1	Sandėlis	214.40
2	Pagalbinė patalpa	17.21
3	Sandėlis	66.04
4	Pagalbinė patalpa	15.81
5	Sandėlis	628.65
6	Sandėlis	209.71
	viso	1151.82

4. PROJEKTUOJAMA PADĖTIS

Į patalpas patenkame per du atskirus esamus įėjimus- vartus.

Projektuojamas Surinkimo cechas, iš kurio bus patekimas Formavimo cechą, Dažymo cechą, Rekuperacijos patalpą ir Katilinę. Taip pat laiptukais į antresolę, kurioje bus administracinės ir buitinės patalpos. Iš Formavimo cecho projektuojamas patekimas į medžio apdirbimo cechą.

Projektuojamų patalpų eksplikacija

eil.nr.	patalpos pavadinimas	plotas kv. m
	I aukštas	
1	Surinkimo cechas	214.40
2	Rekuperacinė patalpa	17.21
3	Dažymo cechas	66.04
4	Katilinė	15.81
5	Formavimo cechas	628.65
6	Medžio apdirbimo cechas	209.71
	viso	1151.82

	Antresolė	
7	Koridorius	7.33
8	Tualetas	1.71
9	Tambūras	1.96
10	Persirengimo kambarys	5.51
11	Dušo patalpa	2.37
12	Virtuvėlė	17.82
13	Administracinė patalpa	68.95
	viso	105.65
	Bendras plotas	1255.29

5. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

eil. nr.	pavadinimas	mato vienetas	Kiekis esamas	Kiekis projektuoj.	pastabos
1.	I. Sklypas 1. Sklypo plotas	ha	0.7140	0.7140	
2.	II. Pastatai 2. Pastatas: 2.1. bendrasis plotas 2.3. negyvenamasis (verslo) 2.4. pastato tūris 2.5. aukštų skaičius 2.6. pastato aukštis 2.7. energetinio naudingumo klasė 2.8. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė 2.9. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)	m ² m ² m ³ m ² m	1151.82 1151.82 8958 1 7.82 B B I	1255.29 1255.29 8958 1+ A 7.82 B B I	

6. VIDAUS INŽINERINIAI TINKLAI

Šildymas- nėra. Patalpos bus šildomos Oras- Vanduo šilumos siurblio pagalba.
Vandentiekis- esamas gręžinys.
Nuotekos- esami nuotekų valymo įrenginiai.
Energetinio naudingumo klasė: B.
Elektra yra.
Lietaus nuvedimo sprendiniai išlieka tie patys, esami.

7. ŠILDYMAS –VĖDINIMAS.

Pastato bus patalpos apšildomos Oras- Vanduo šilumos siurbliu. Šildymas centralizuotas .
Patalpose bus įrengta rekuperacinė sistema.

Pastato vėdinimo sistemose oro slėgis turi pasiskirstyti taip, kad normaliomis pastato naudojimo sąlygomis oras tekėtų iš švaresnių vietų į labiau užterštas.

8. HIGIENA IR SVEIKATOS APSAUGA

Patalpos įrengtos taip, kad nekeltų grėsmės ar prie jų esantiems žmonėms bei atitiktų vidaus aplinkai (šilumos, apšvietos, oro kokybės, oro drėgnumo, triukšmo), vandens tiekimui, nuotekų šalinimui, kietųjų atliekų šalinimui, išorės aplinkai keliamus reikalavimus.

Patalpos aprūpinamos geriamu vandeniu iš vietinių vandentiekio tinklų, karštas vanduo iš boilerio, nuotekos šalinamos į vietinę nuotekų sistemą.

PATALPŲ MIKROKLIMATAS

Vadovaujantis HN 42:2009 " Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas" 7 ir 8 punktais, mikroklimato parametrai esamose patalpose atitinka šiluminės aplinkos normuojamas vertes.

Eil. Nr.	Mikroklimato parametrai	Ribinės vertės	
		Šaltuoju metų laikotarpiu	Šiltuoju metų laikotarpiu
1.	Oro temperatūra, °C	18-22	18-28
2.	Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grindų ne daugiau kaip °C	3	3
3.	Santykinė oro drėgmė, %	35-60	35-65
4.	Oro judėjimo greitis, m/s	0,05-0,15	0,05-0,15

MIKROKLIMATO BEI ORO KOKYBĖS REIKALAVIMAI

Vadovaujantis HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“.

TRIUKŠMO LYGIO UŽTIKRINIMAS

Pastato atitvaros ir langai parenkami pagal STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" 5.1 punktą, užtikrinant patalpose B klasės akustinio komforto lygį.

Statinio viduje triukšmo ir vibracijos šaltinių nebus. Garso izoliacijai naudojamų medžiagų, atitvarų rodikliai turi atitikti STR 2.01.07:2003 reikalavimus. Grindų konstrukcijoje rekomenduojama naudoti garsą sugeriančią izoliaciją.

Patalpų keliamo triukšmo bei oro užterštumo lygis turi neviršyti teisės aktuose nustatytų triukšmo bei oro užterštumo lygių. Vadovautis HN 47:2011 reikalavimais.

Aplinkai jautrių patalpų nebus, triukšmo šaltinių nėra.

HIDRAULINIS IŠBANDYMAS

Vamzdynų bandymas vykdomas prieš apdailos darbų pradžią. Hidraulinis bandymas vykdomas, esant teigiamai temperatūrai patalpose.

Šildymo sistemų hidrauliniai bandymai atliekami pagal „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksplotavimo) taisyklės, 2010.04.07, įsakymas Nr.1-111“.

Valdymo (įvado) mazgai ir sistemos laikomi išbandytais, jeigu bandymo metu: nepastebėta rasoje per virintines siūles, vandens tekėjimo iš šildymo prietaisų, vamzdynų, armatūros ir kitų elementų; valdymo (įvado) mazguose ir šildymo sistemose bandymų metu slėgis per 5 min nesumažėjo; sistemose su slėptais šildymo prietaisais bandymų metu slėgis per 15min. nesumažėjo.

Jei bandymo rezultatai neatitinka reikalavimų, reikia pašalinti defektus ir sistemos sandarumą bandyti dar kartą. Bandymo rezultatai įforminami aktu.

TECHNINĖS PRIEMONĖS UŽTIKTINTI REIKALAVIMUS DĖL TEMPERATŪROS PAKĖLIMO LEGENELIOZĖS PREVENCIJAI

Bet kuriuo metu yra techninės galimybės karšto vandens temperatūrą pakelti iki reglamentuojamų temperatūrų.

Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios taršos:

1 ml vandens mėginyje, paimtame iš bet kurios pastato karšto vandens grąžinimo vamzdyno vietos, neturi būti daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 37 °C temperatūroje.

Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C.

. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.

Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamos naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamos naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.

Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 °C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l.

Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.

Karšto vandens mėginiai imami pagal LST ISO 5667-7.

9. DIRVOŽEMIO TARŠA

Aplink pastatą yra esama išasfaltuota, automobilių stovėjimo aikštelė su nelaidžia danga. Aikštelė paliekama ta pati (esama), todėl nėra galimybės atlikti dirvožemio taršos tyrimų. Tarši veikla nebuvo vykdoma.

10. APLINKOSAUGA

Numatomi statybos darbai neturės neigiamos įtakos aplinkai. Nebus naudojama aplinkai kenksmingos medžiagos ar technologijos.

11. SKLYPO PLANAS, AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelės reikalavimus automobilių stovėjimo vietų skaičius turi būti:

Administracinės patalpos 1 vieta 25m² pagrindinio ploto, administracinio ploto 68.95 m²-t.y. 3 automobiliai.

Gamybinės patalpos 1 vieta 100 m² patalpų ploto (**1151.82**)m²- t.y. 11-12 automobiliai.

Suprojektuota 28vt. lengvom ir 2vt. galimam sunkiam transportui.

Automobiliai parkuojami esamoje ir įrengiamoje pagal ankstesnį projektą automobilių stovėjimo aikštelėse.

12. GAISRINĖ SAUGA

PIRMINĖS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS

Patalpose būtina įrengti priešgaisrinę signalizaciją ir priešgaisrinį vandentiekį

Projektuojamame statinyje kilus gaisrui, kurį galima priskirti įvairioms klasėms, pirmenybė turi būti teikiama universaliam gesintuvui, todėl parenkami ABC tipo gesintuvai.

EVAKUACIJA

Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis, inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis.

Evakuacijos keliai pastate užtikrina saugią žmonių evakuaciją (evakavimą) iš patalpų. Nustatant evakuacijos kelių apsaugą, užtikrinama saugi žmonių evakuacija (evakavimas), atsižvelgiant į evakuacijos kelių išeinančių patalpų paskirtį, evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį, konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasę ir evakuacinių išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių.

Durys evakuaciniuose praėjimuose kai pro jas evakuojasi daugiau kaip 15 žmonių atsidaro evakuacijos kryptimi. Evakuacijos keliuose grindys bus lygios, leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakuacijos keliuose grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6. Durų angoje slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Evakuaciniuose keliuose durys turi būti ne žemesnės kaip 2 m.

Evakuacinių išėjimų iš pastatų išorinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus užtikrinant, kad evakuacines duris būtų galima atidaryti iš patalpos

vidaus bet kuriuo paros metu.

Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm.

Evakuacinės išėjimo iš patalpų durys projektuojamos ne siauresnės kaip 0,80 m kai besievakuojančiųjų skaičius pro jas iki 15 žmonių.

PASTATO ŽAIBOSAUGOS SISTEMOS

Pastatui žaibosaugos būtinumas ir kategorijos apsaugos klasė nustatoma pagal LST EN 62305 reikalavimus ir kitas Lietuvoje galiojančias normas. Projektuojant statinių išorinę apsaugą nuo žaibo, turi būti įvertinta rizika, nustatytas statinio apsaugos patikimumas ir pagal jį – statinio apsaugos nuo žaibo klasė.

13. REIKALAVIMAI KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMUI

Komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelė įrengiama parinkus optimalios ir reikiamą aptarnavimo spindulį užtikrinančią vietą. Konteineriai skirti komunalinėms atliekoms surinkti ir laikyti. Jie bus reguliariai aptarnaujami ir ištuštinami atliekas tvarkančios įmonės pagal jos numatytus šiukšlių išvežimo grafikus. Konteineriuose bus rūšiuojamos ir saugomos tokios atliekų grupės: 1. mišrios komunalinės atliekos, 2. plastiko ir popieriaus atliekos, 3. stiklo atliekos. Aikštelėse komunalinių atliekų surinkimo konteineriai įleidžiami 500 mm į formuojamą aikštelę, jų pagrindas įbetonuojamas. Aplink konteinerius aikštelė išklojama betoninėmis trinkelėmis. Nuo gatvių arba šaligatvių dangų kraštų iki komunalinių atliekų surinkimo konteinerių išlaikomas minimum 0,75m atstumas. Patekimas prie konteinerių numatytas nuo esamų dangų su bortu pritaikytu ŽN. Prieš konteinerius numatyta kietos dangos aikštelė tinkama laisvam ŽN vežimėlyje manevravimui ir apsisukimui. Betoninių trinkelų danga (pilkos spalvos 20x10x8cm) projektuojama viename lygyje su aplinkiniu žemės lygiu. Danga klojama maksimaliai prisitaikant prie esamo reljefo ir suvedama su esamais gerbūvio elementais. Esant poreikiui atliekami grunto vertikalinio formavimo darbai. Formuojamas min. 2% nuolydis lietaus vandens nutekėjimui nuo aikštelės su nuolydžiu į gatvės arba šaligatvio pusę. Suprojektuota komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelė išlaiko 10 m atstumą iki pastatų langų ir durų (jei atstumai mažesni nei 10m bet ne mažesni nei 5m, gaunami nekilnojamojo turto objekto savininkų sutikimai). Atliekų surinkimo aikštelė suprojektuota 18.78 m nuo artimiausio lango. Aikštelės bus įrengiamos taip, kad nesusidarytų dideli aukščių perkritimai. Konteinerių pastatymo vietos numatytos taip, kad būtų užtikrintos greta esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonos. Kur konteineriai statomi arčiau - darbai bus atliekami tik inžinerinius tinklus eksploatuojančių bendrovių atstovų priežiūroje, esant poreikiui atliekami tinklų perkėlimo projektavimo ir įrengimo darbai. Konteinerių aikštelės ir antžeminiai konteineriai užtikrina būtiną saugumą bei sandarumą, todėl neblogina ir nekeičia ekologinės ir higieninės aplinkos situacijos. Konteineriai skirti komunalinėms atliekoms surinkti ir laikyti bus reguliariai aptarnaujami ir ištuštinami atliekas tvarkančios įmonės pagal jos numatytus šiukšlių išvežimo grafikus.

14. REIKALAVIMAI STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMOUI

Buitinių atliekų konteinerių saugojimo aikštelė su kieta, vandeniui nelaidžia danga numatoma sklypo ribose, prie įvažiavimo į sklypą. Aikštelės paviršiaus nuolydis ne didesnis kaip 10%.

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 5 priedo 1.17 p. projekte numatyti statybinių atliekų tvarkymą.

Vadovautis:

- Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, galiojančia redakcija

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. S1-112, susidaranti atliekos bus rūšiuojamos, t.y. atskiriamos antrinės žaliavos (popierius, plastikas, stiklas, metalas), elektroninė įranga, žaliosios, didžiosios ir statybinės atliekos. Šios atliekos bus išvežamos komunalinių įmonių, su kuriomis bus sudarytos sutartys.

Statybinių atliekų tvarkymas bus vykdomas Vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašu, patvirtintu Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-09-11 sprendimu Nr. S1-277.

„TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS

<..>

52. Komunalinės atliekos yra renkamos visoje savivaldybės teritorijoje iš visų komunalinių atliekų turėtojų. Savivaldybės teritorijoje esantys atliekų turėtojai (išskyrus atvejus, numatytus šių taisyklių 56 p.) gali naudotis tik tų atliekų tvarkytojų paslaugomis, su kuriais Savivaldybės administracija yra pasirašiusi sutartis. Savivaldybės administracija teikia atliekų turėtojams informaciją apie atliekų tvarkytojus skelbimais spaudoje arba kitose žiniasklaidos priemonėse.

53. Komunalinių atliekų turėtojai yra skirstomi į šias grupes:

53.1. gyventojai (fiziniai asmenys);

53.2. įmonės, įstaigos, organizacijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – Bendrijos) ir kiti juridiniai asmenys, kurių ūkinėje – komercinėje veikloje susidaro buitinės ar į jas panašios atliekos ir šių atliekų tvarkymas nėra apibrėžtas juridiniam asmeniui išduotame Leidime arba juridinis asmuo Leidimo neturi/neprivalo turėti;

<..>

STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

1. Statybinių atliekų tvarkymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, tvarkymo reikalavimus.

2. Šio Aprašo reikalavimai taikomi statybos dalyviams, statybinių atliekų turėtojams, statybinių atliekų tvarkytojams, viešojo administravimo subjektams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

3. Aprašo tikslas – nustatyti minimalius statybos atliekų tvarkymo reikalavimus.

4. Vartojamos sąvokos:

4.1. **Statyba – veikla, kurios tikslas** – pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti esamą statinį;

4.2. **Statybinės atliekos** – atliekos, susidarančios statybos, rekonstravimo, remonto ar griovimo metu;

4.3. **Statybos darbai** – visi darbai, atliekami statant arba griauinant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo);

4.4. **Statyba ūkio būdu** – statybos organizavimo būdas, kai statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys sukuriama statytojo rizika, nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo darbo jėgą, jam priklausančius statybos produktus, įrenginius;

4.5. **Komunalinės atliekos** – buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines (maisto likučiai, tekstilės gaminiai ir kt.);

4.6. **Inertinės atliekos** – atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fiziniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai (betonas, plytos, keramika ir kt.);

4.7. **Perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui tinkamos atliekos, antrinės žaliavos** – tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirbti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos (pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kt.);

4.8. **Pavojingos atliekos** – kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą (tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kt.);

4.9. **Netinkamos perdirbti atliekos** – izoliacinės medžiagos (akmens vata, putų polistirenas ir kt.)

STATYBINIŲ ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO PLANAVIMAS

5. Statinio projekte turi būti numatyta:

5.1. planuojamas statybinių atliekų kiekis (svorio vienetais) pagal atskiras statybinių atliekų rūšis;

5.2. planuojami susidarysiančių statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo būdai.

6. Jei statybvietėje planuojama statybinės atliekos smulkinti mobilia įranga, be informacijos, nurodytos Taisyklių 5.1 ir 5.2 punktuose, prie Apraše 5 punkte nurodytų dokumentų turi būti pateikiama:

6.1. planuojamų smulkinti statybinių atliekų prognozuojamas kiekis (svorio vienetais) ir numatomi susmulkintų statybinių atliekų sunaudojimo būdai ir vietos;

6.2. trumpas statybinių atliekų smulkinimo technologinio proceso aprašymas, nurodant neigiamo poveikio aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai mažinimo priemones;

6.3. informacija apie su statybvieta besiribojančius gyvenamuosius namus, veikiančias įstaigas, organizacijas, maisto pramonės įmones, visuomeninės paskirties statinius, saugomas, rekreacines teritorijas, kultūros paveldo objektus, archeologinius, istorinius paminklus, kapines, vertingus dendrologinius, estetinius bei kraštovaizdžio formavimo požūrių želdinius;

6.4. fizikinės, cheminės (dulkės, triukšmas, vibracija ir kt.) ir (ar) kitokios taršos, galinčios sukelti pavojų aplinkai (ar) žmonių sveikatai, įvertinimas.

STATYBINIŲ ATLIEKŲ APSKAITA IR TVARKYMAS STATYBVIETĖJE

7. Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis.

8. Aprašo 7 punktą netaikomas, vykdant statybą ūkio būdu.

9. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

9.1. komunalinės atliekos;

9.2. inertinės atliekos;

9.3. perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui tinkamos atliekos, antrinės žaliavos;

9.4. pavojingos atliekos;

9.5. netinkamos perdirbti atliekos.

10. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių, atsižvelgiant į statybos

rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.

11. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip pusę metų nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.

12. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

13. Pavojingos atliekos:

13.1. saugomos arba vežamos atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;

13.2. pakuotės ar konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką;

13.3. pakuočių medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais;

13.4. pakuotės ir konteineriai bei jų dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, kad saugojimo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką;

13.5. konteineriai su daugkartinio naudojimo dangčiais ir kamščiais turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, o atidarymo ir uždarymo metu atliekos bei jų komponentai nepatektų į aplinką;

13.6. visi saugomų ar vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinami;

13.7. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų;

13.8. birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.);

13.9. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos;

13.10. asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms.

STATYBINIŲ ATLIEKŲ SMULKINIMAS MOBILIA ĮRANGA STATYBVIETĖJE

14. Statybvietėje susidaranti nepavojingos inertinės statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilią įrangą, kai smulkinamos toje statybvietėje susidariusios nepavojingos inertinės statybinės atliekos ir kai jų smulkinimas numatytas statinio statybos ar griovimo projekte.

15. Statybinių atliekų smulkinimą mobilią įrangą statybvietėje gali vykdyti statybines atliekas tvarkančios įmonės, registruotos atliekas tvarkančių įmonių registre.

16. Mobilia įranga susmulkintos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos šių Taisyklių 16 punkte nurodytais būdais arba naudojamos kaip statybos produktai, kai jų atitiktį šių produktų gamintojas patvirtina atitikties deklaracija.

STATYBINIŲ ATLIEKŲ VEŽIMAS, NAUDOJIMAS IR ŠALINIMAS

17. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.

18. Pavojingos statybinės atliekos turi būti vežamos laikantis šio aprašo 12 punkte nustatytų reikalavimų.

19. Naudojimui ir (ar) šalinimui atvežtas statybines atliekas patikrina statybines atliekas naudojanti, surenkanti ir (ar) šalinanti įmonė. Jei statybinių atliekų turėtojo atvežtos statybinės atliekos neatitinka statybines atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės nustatytų atliekų kokybės reikalavimų ir todėl nepriimamos, atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė turi nedelsdama informuoti apie tai Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio kontroliuojamoje teritorijoje veikia ši statybines atliekas naudojanti ir (ar) šalinanti įmonė.

20. Vykdam statybą ūkio būdu, statytojas surūšiuotas statybines atliekas į statybinių atliekų surinkimo įmones arba didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo aikštelę gali pristatyti savo arba samdytu transportu, laikantis šio aprašo 17 ir 18 punktuose nustatytų reikalavimų.

21. Statybinės atliekos, kurių perdirbti ar kitaip panaudoti nėra galimybių, turi būti šalinamos į Vilniaus regiono atliekų tvarkymo plane numatytus atliekų tvarkymo įmones.

Statybinių atliekų tvarkymas

Statybos metu statybvietėje nustatyta tvarka bus rūšiuojamos susidaranti perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos medžiagos bei bus rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos ir pan. ir laikomos atskirai pagal Statybinių atliekų tvarkymo apraše (patvirtintame Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. S1-277 „Dėl statybinių atliekų aprašo tvirtinimo“) nustatytas statybinių atliekų rūšis (komunalinės atliekos; inertinės atliekos; perdirbti ir

pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos). Objekte numatomas nepavojingų atliekų: betono, plytų, keramikos, medžio, popieriaus ir kartono pakuotės, kombinuotos pakuotės susidarymas. Statybvietėje bus vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis. Statybvietėje atliekos bus rūšiuojamos į perdirbimui tinkamas atliekas ir pakartotiniam naudojimui tinkamas atliekas bei antrines žaliavas. Dulkančios statybinės atliekos iš statybvietės turi būti išvežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką. Nepavojingos statybinės atliekos bus laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Išrūšiuotos atliekos nustatyta tvarka bus perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Statybinių atliekų tinkamu tvarkymu statybvietėje ir jų išvežimu rūpinsis rangovas, vykdamas statybos darbus.

Objekte numatomas susidarantių atliekų kiekis pateiktas lentelėje Nr. 1


Lentelė 1. Gyvenamojo namo statybų bei eksploatacijos metu susidarantių atliekų ir jų tvarkymas


Technologinis procesas	Atliekų pavadinimas	Atliekų kiekis		Atliekų agregatinis būvis	Atliekų kodas pagal atliekų sąrašą	Atliekų pavojingumas	Atliekų saugojimas objekte		Numatomi atliekų tvarkymo būdai
		t/d	t/m				Laikymo sąlygos	Didžiausias kiekis	
Statybos metu	Plytos	0,0014	0,5	kietas	17 01 02	Nepav.	konteineris	0,25	R5 perduodama atliekų tvarkytojams
	Betonas	0,0007	0,25	kietas	17 01 01	Nepav.	konteineris	0,125	R5 perduodama atliekų tvarkytojams
	Keramika	0,0001	0,03	kietas	17 01 03	Nepav.	konteineris	0,1	R5 perduodama atliekų tvarkytojams
	Medis	0,0002	0,07	kietas	17 02 01	Nepav.	konteineris	0,035	R1 Sunaudojama vietoje, kuriai
	Popieriaus ir kartono pakuotės	0,0001	0,03	kietas	15 01 01	Nepav.	konteineris	0,015	R5 perduodama atliekų tvarkytojams
	Kombinuotos pakuotės	0,0001	0,03	kietos	15 01 05	Nepav.	konteineris	0,015	R5 perduodama atliekų tvarkytojams
Eksploatacijos metu	Biologiškai suyrančios virtuvės atliekos	0,0005	0,18		20 01 08	Nepav.	konteineris	0,09	R3 Kompostuojamos ir panaudojamos vietoje

15. STATYBOS UŽBAIGIMAS

Statinio statybos užbaigimas tvirtinamas pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.


Statybos užbaigimo procedūros metu reikia atlikti visuomenės sveikatą įtakančių veiksnių matavimus projektuojamuose pastatuose / aplinkoje ir jų rezultatus pateikti statybos užbaigimo komisijai.

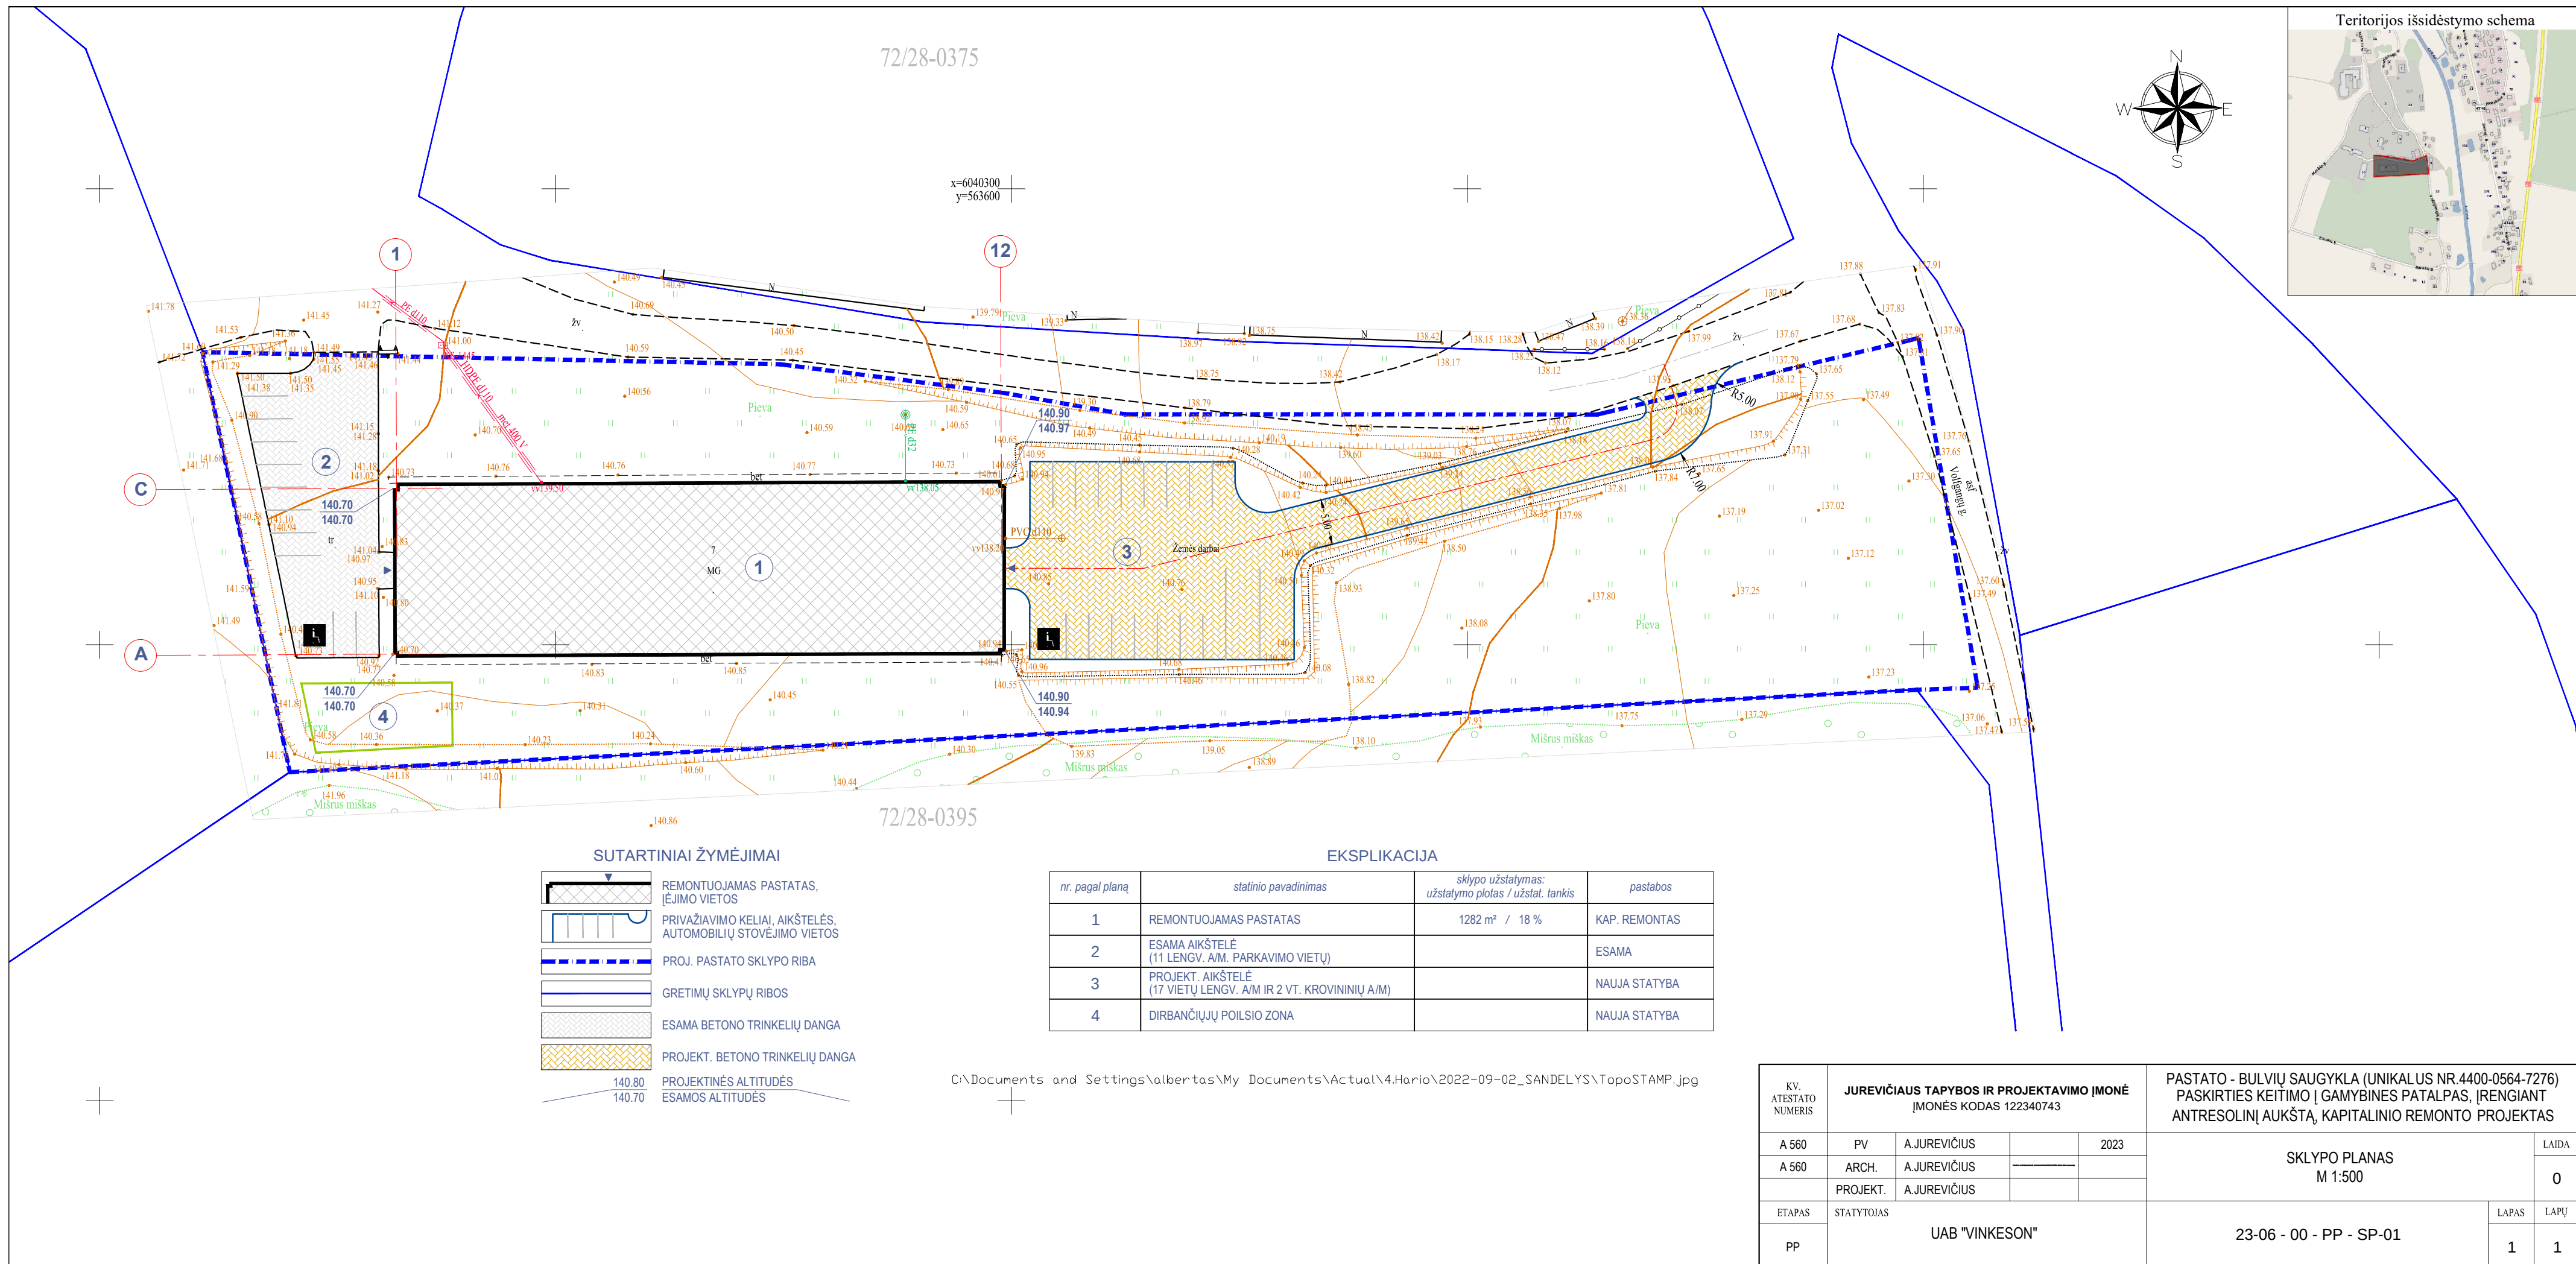


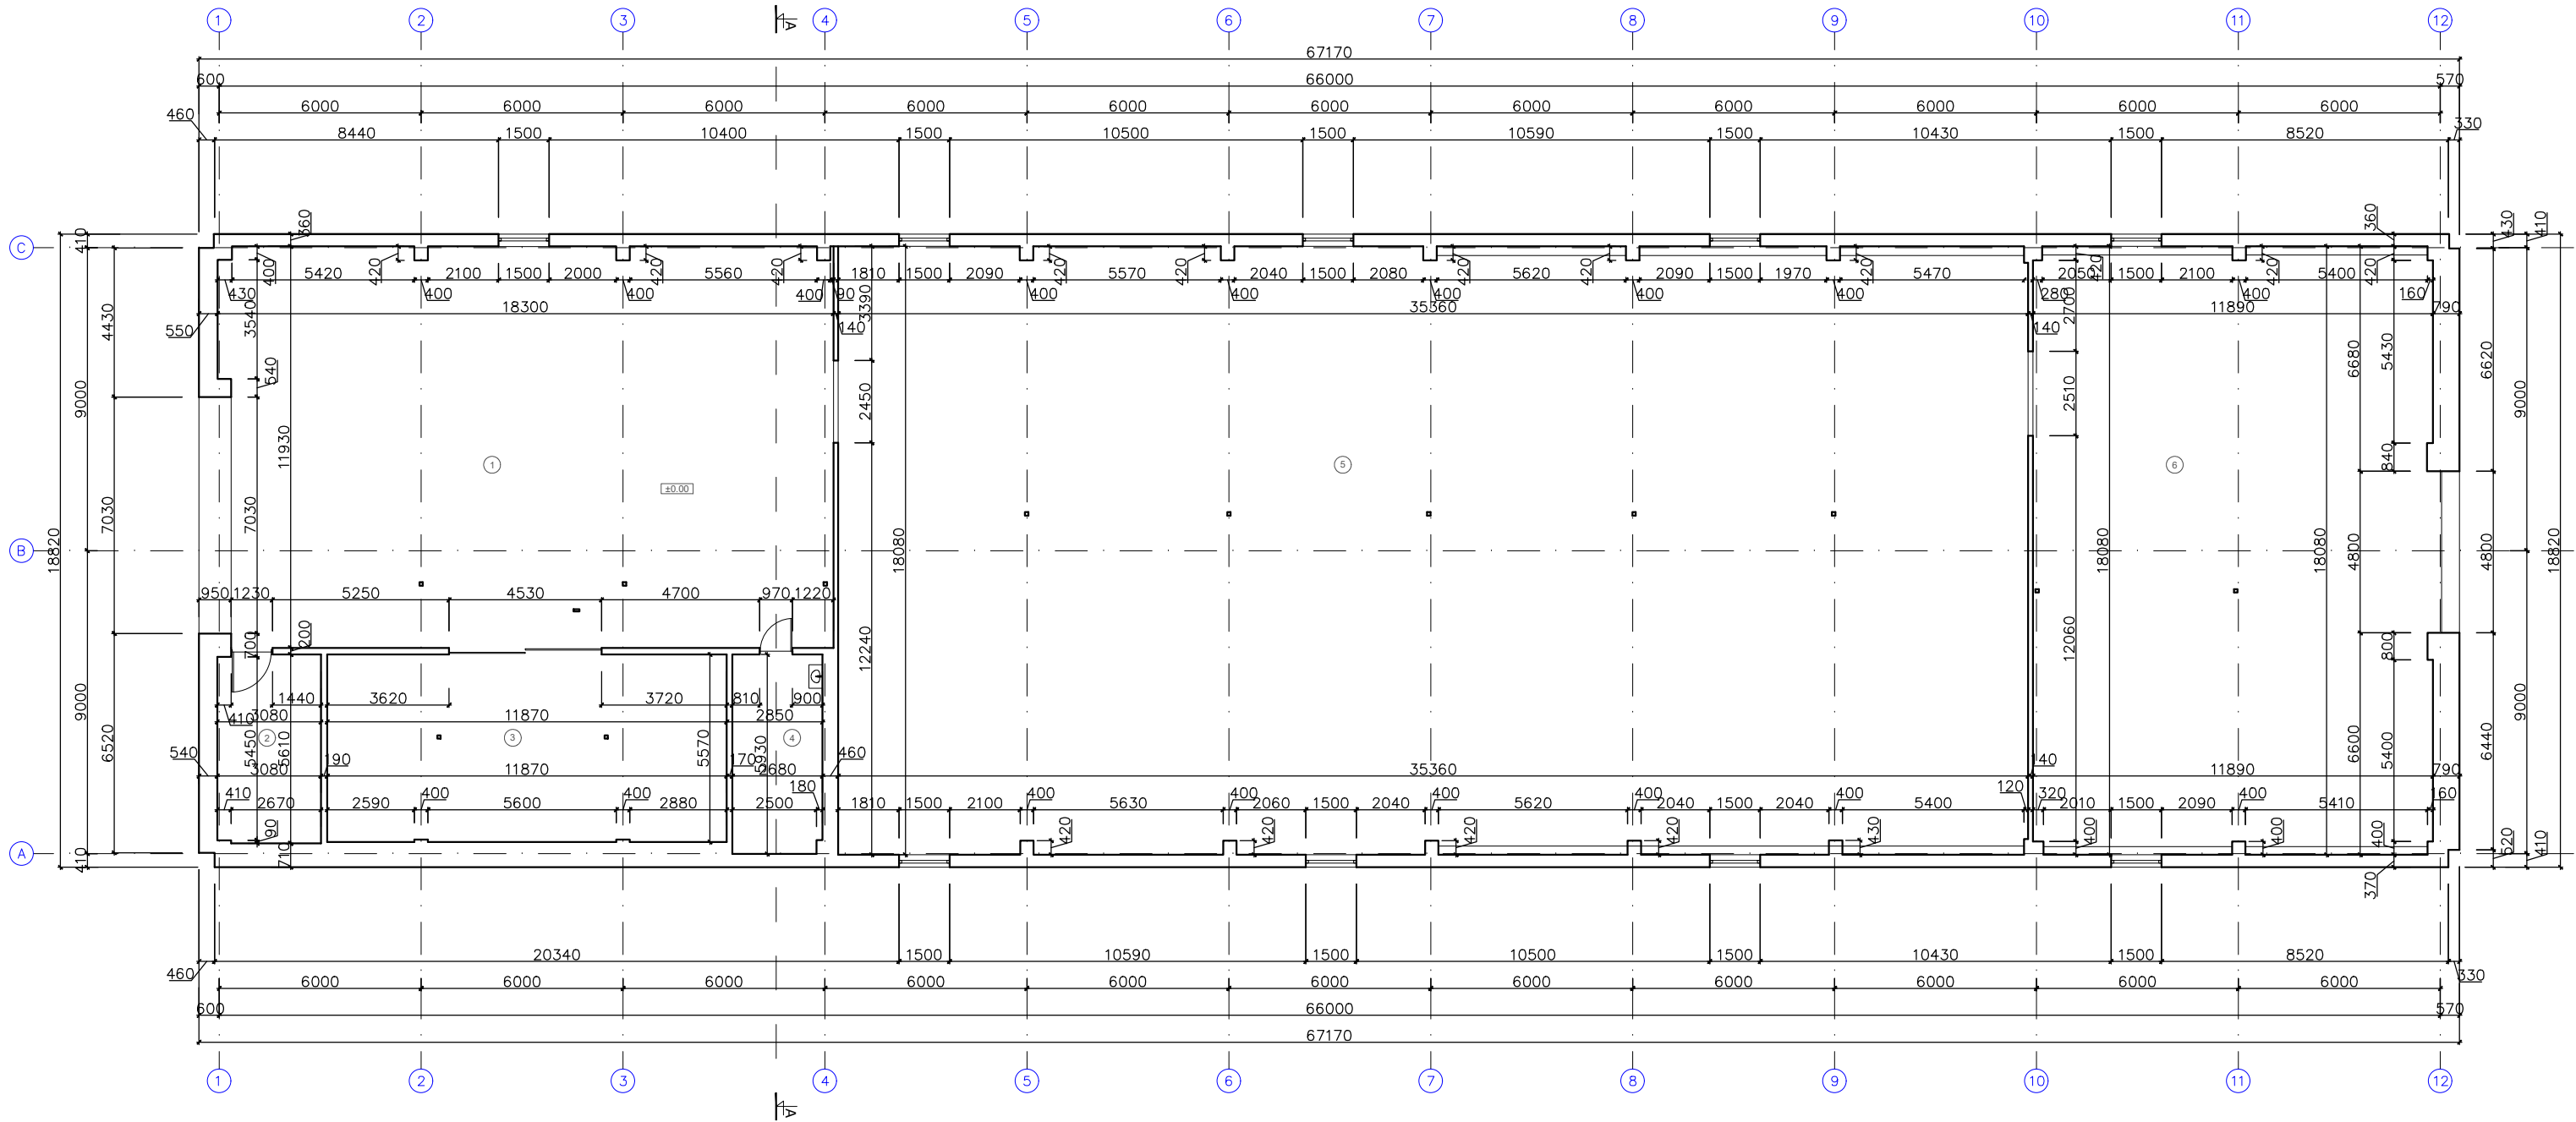


Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m²
PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
1	Surinkimo cechas	214.40
2	Rekuperacinė patalpa	17.21
3	Dažymo cechas	66.04
4	Katilinė	15.81
5	Formavimo cechas	628.65
6	Medžio apdirbimo cechas	209.71
IŠ VISO		1151.82




atestato numeris	Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė Įm.kodas 122340743				PASTATO-BULVIŲ SAUGYKLA (UNIK. NR.4400-0564-7276) PASKIRTIES KEITIMO, Į GAMYBINES PATALPAS, ĮRENGIANT ANTRESOLINĮ AUKŠTĄ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS			
A560	PV	A. JUREVIČIUS		2023	ESAMA PADĖTIS PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:100			laida
A560	PDV	A. JUREVIČIUS						0
A560	Arch.	A. JUREVIČIUS						
etapas	statytojas : UAB "Vinkeson"				23-06	SA-1	lapas	lapų
PP							1	1

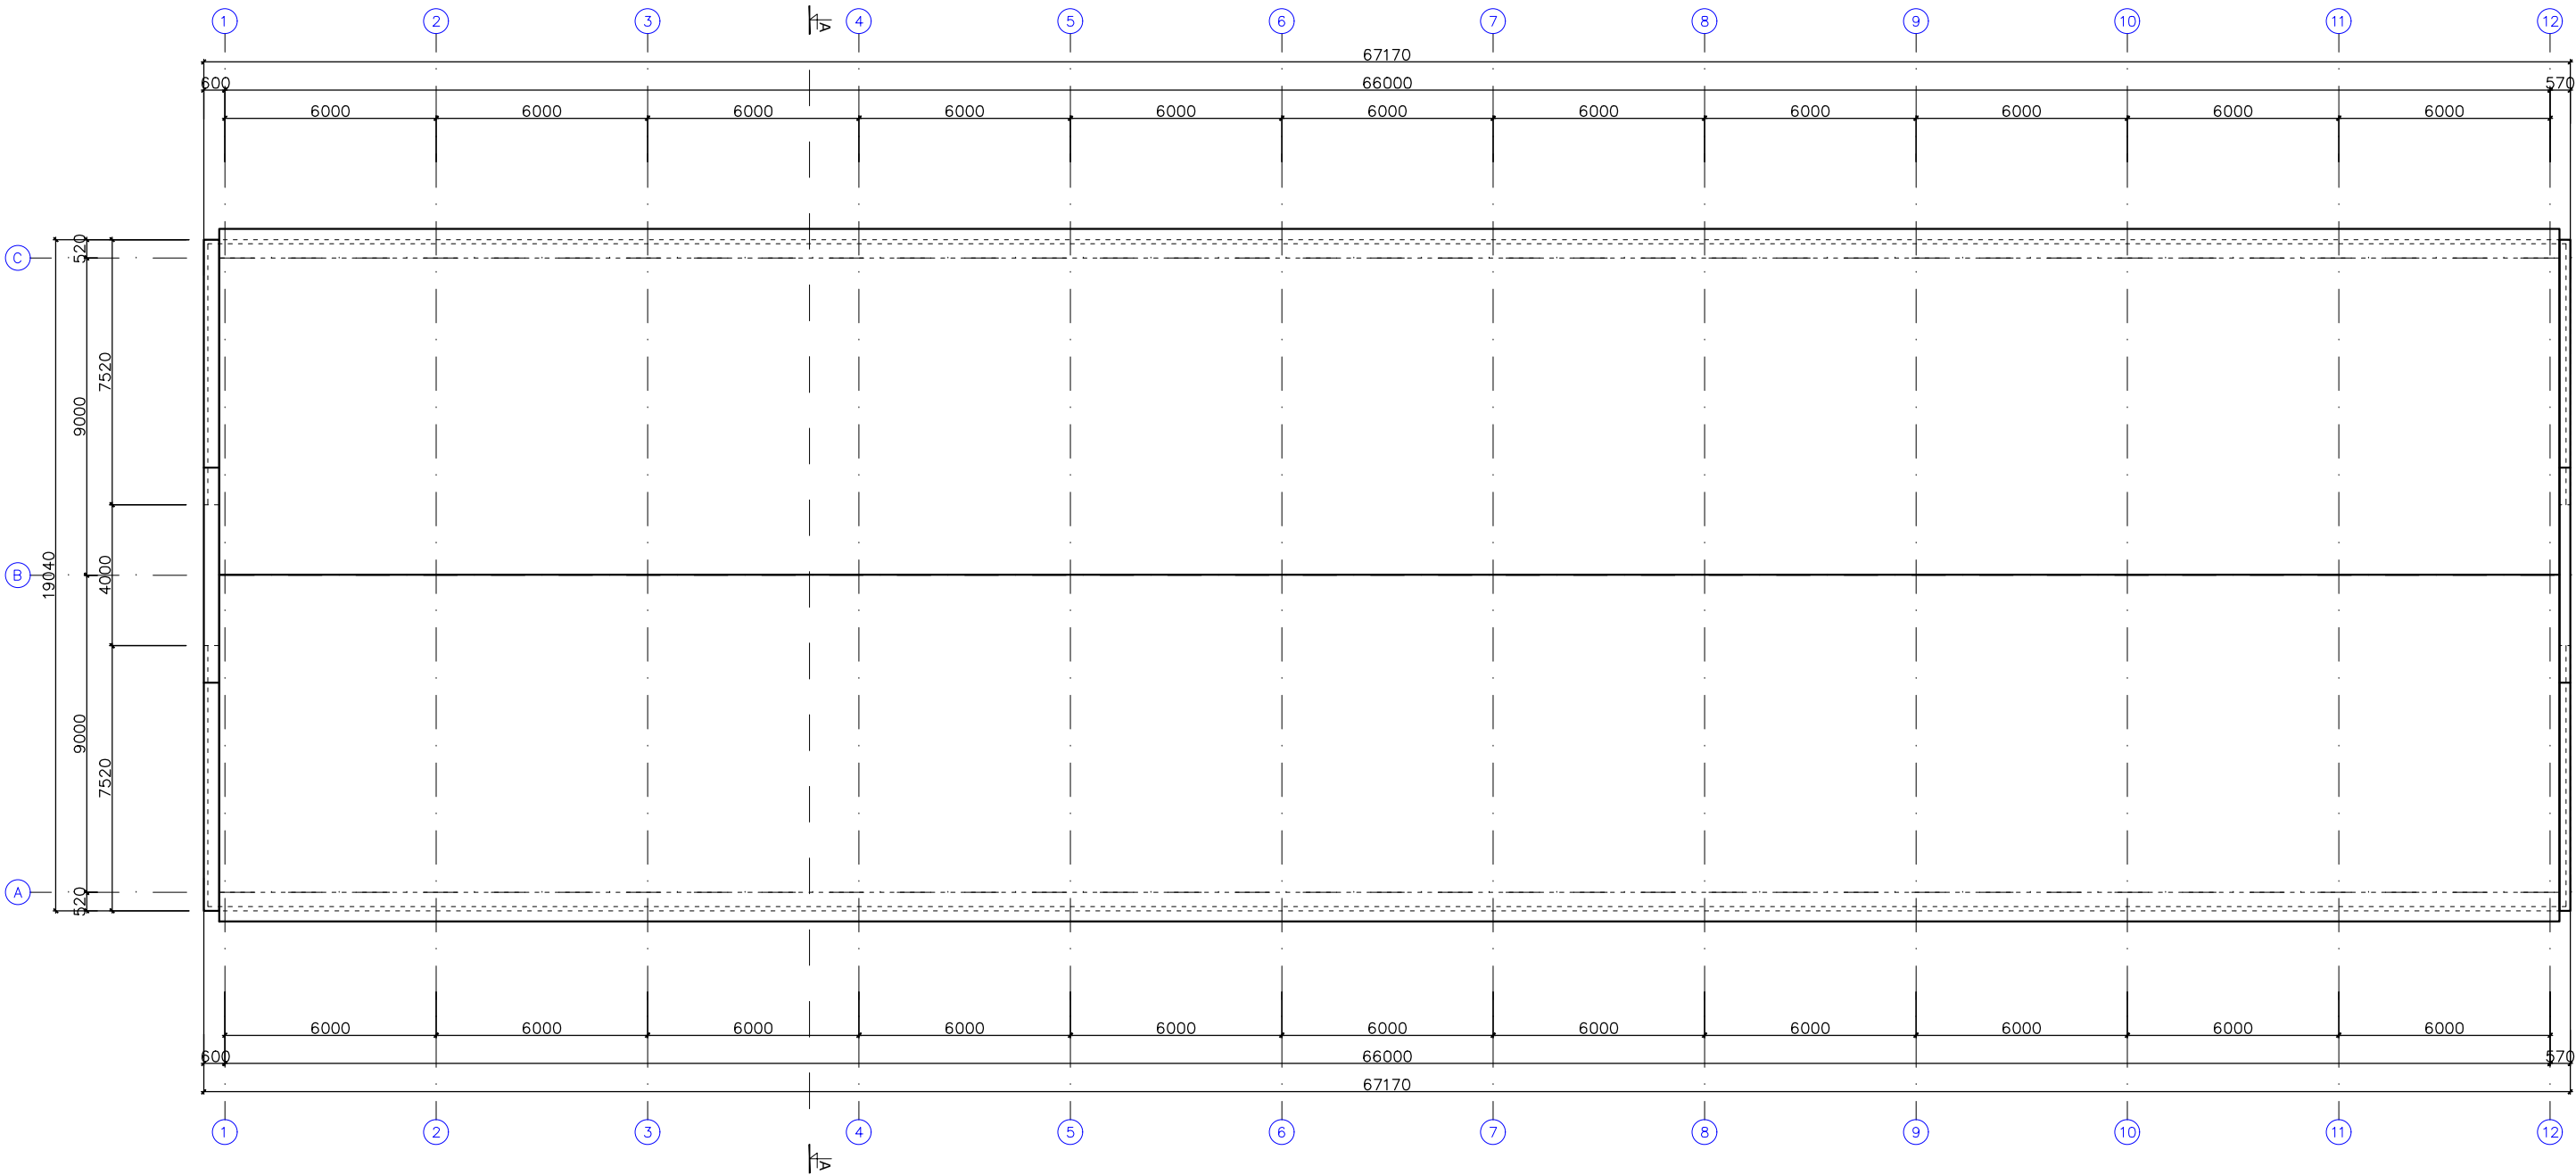


atestato numeris	Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė Įm.kodas 122340743				PASTATO-BULVIŲ SAUGYKLA (UNIK. NR.4400-0564-7276) PASKIRTIES KEITIMO, Į GAMYBINES PATALPAS, ĮRENGIANT ANTRESOLINĮ AUKŠTĄ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS			
	A560	PV	A. JUREVIČIUS		2023	ESAMA PADĖTIS STOGO PLANAS M 1:100		laida
	A560	Arch.	A. JUREVIČIUS					0
etapas	statytojas : UAB "Vinkeson"				23-06	SA-4	lapas	lapų
PP							1	1

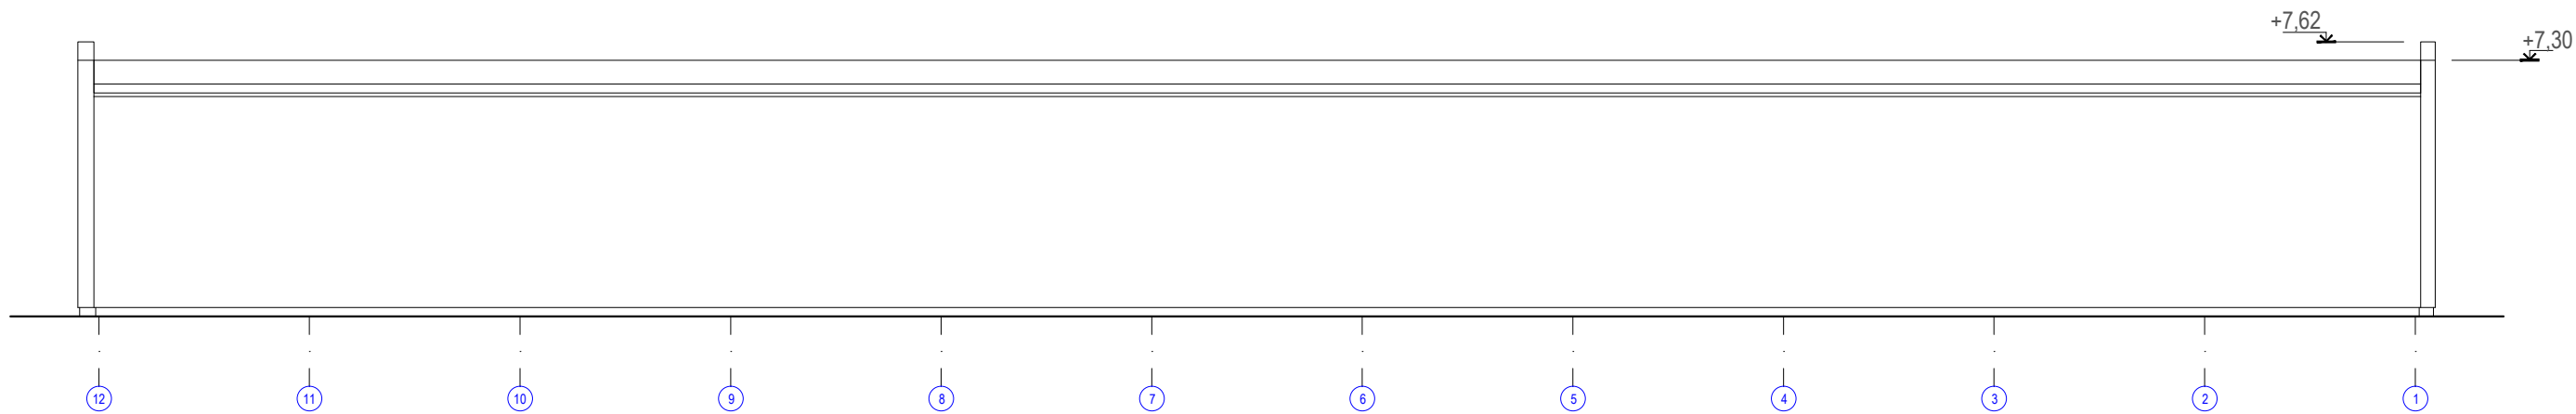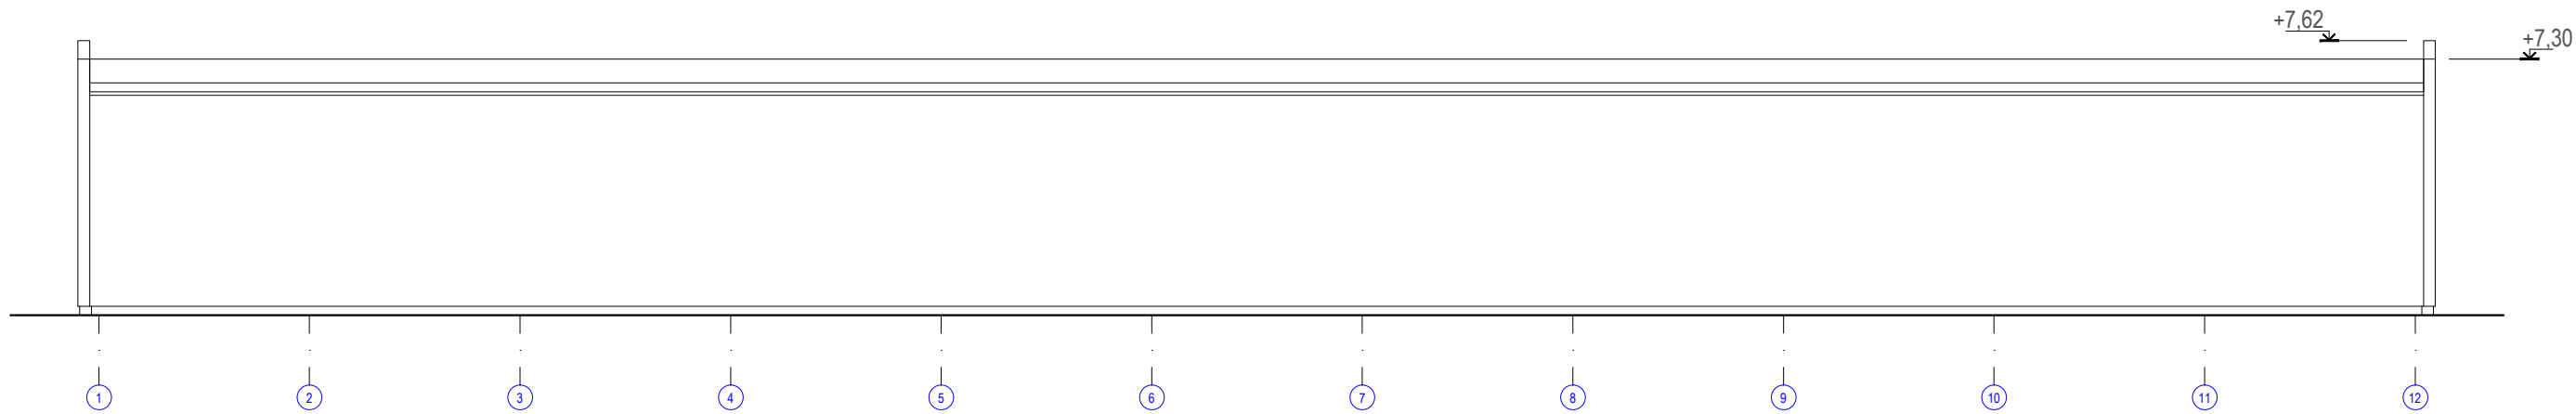

atestato numeris	Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė Įm.kodas 122340743				PASTATO-BULVIŲ SAUGYKLA (UNIK. NR.4400-0564-7276) PASKIRTIES KEITIMO, Į GAMYBINES PATALPAS, ĮRENGIANT ANTRESOLINĮ AUKŠTĄ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS			
A560	PV	A. JUREVIČIUS		2023	ESAMA PADĖTIS FASADAI M 1:100			laida
A560	Arch.	A. JUREVIČIUS						0
etapas	statytojas : UAB "Vinkeson"				23-06	SA-2	lapas	lapų
PP							1	1

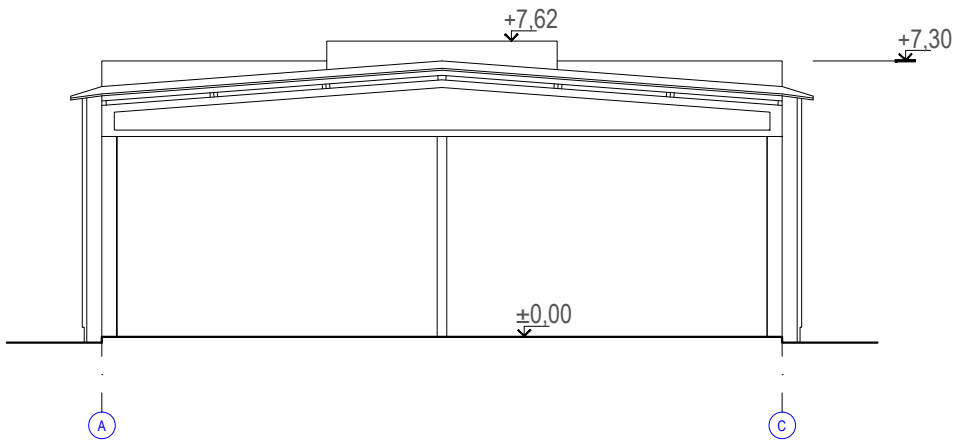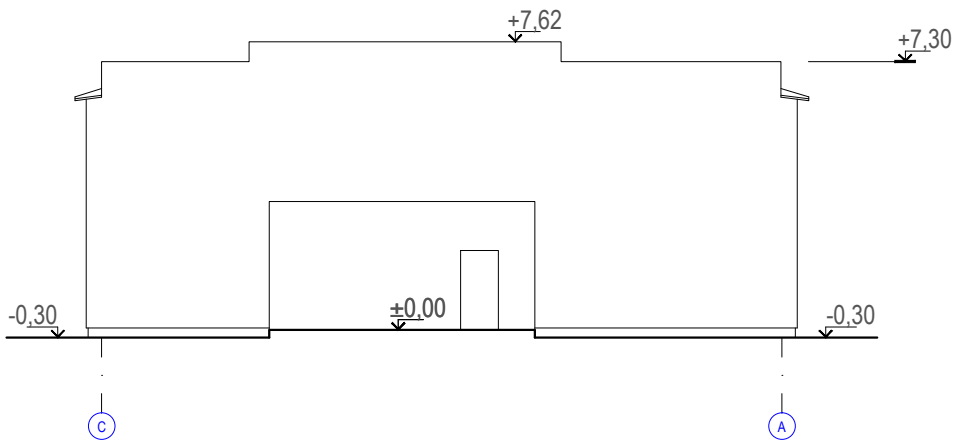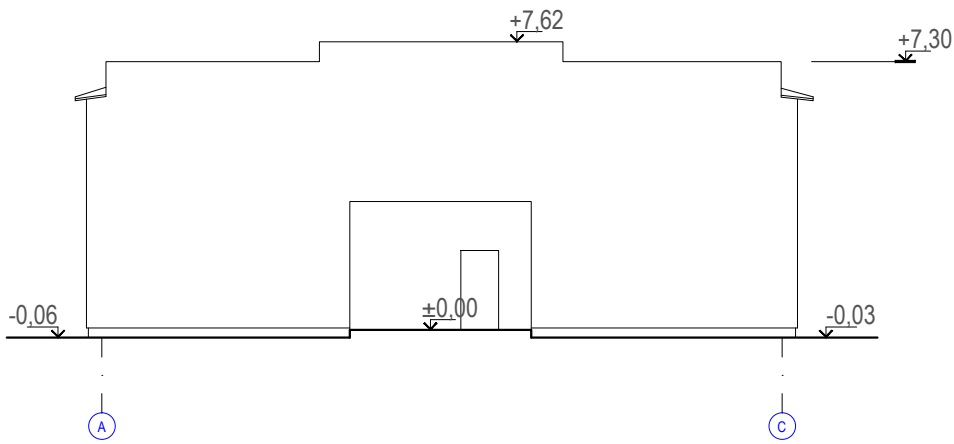


atestato numeris	Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė Įm.kodas 122340743				PASTATO-BULVIŲ SAUGYKLA (UNIK. NR.4400-0564-7276) PASKIRTIES KEITIMO, Į GAMYBINES PATALPAS, ĮRENGIANT ANTRESOLINĮ AUKŠTĄ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS			
A560	PV	A. JUREVIČIUS		2023	ESAMA PADĖTIS FASADAI M 1:100			laida
A560	Arch.	A. JUREVIČIUS						0
etapas	statytojas : UAB "Vinkeson"				23-06	SA-3	lapas	lapų
PP							1	1

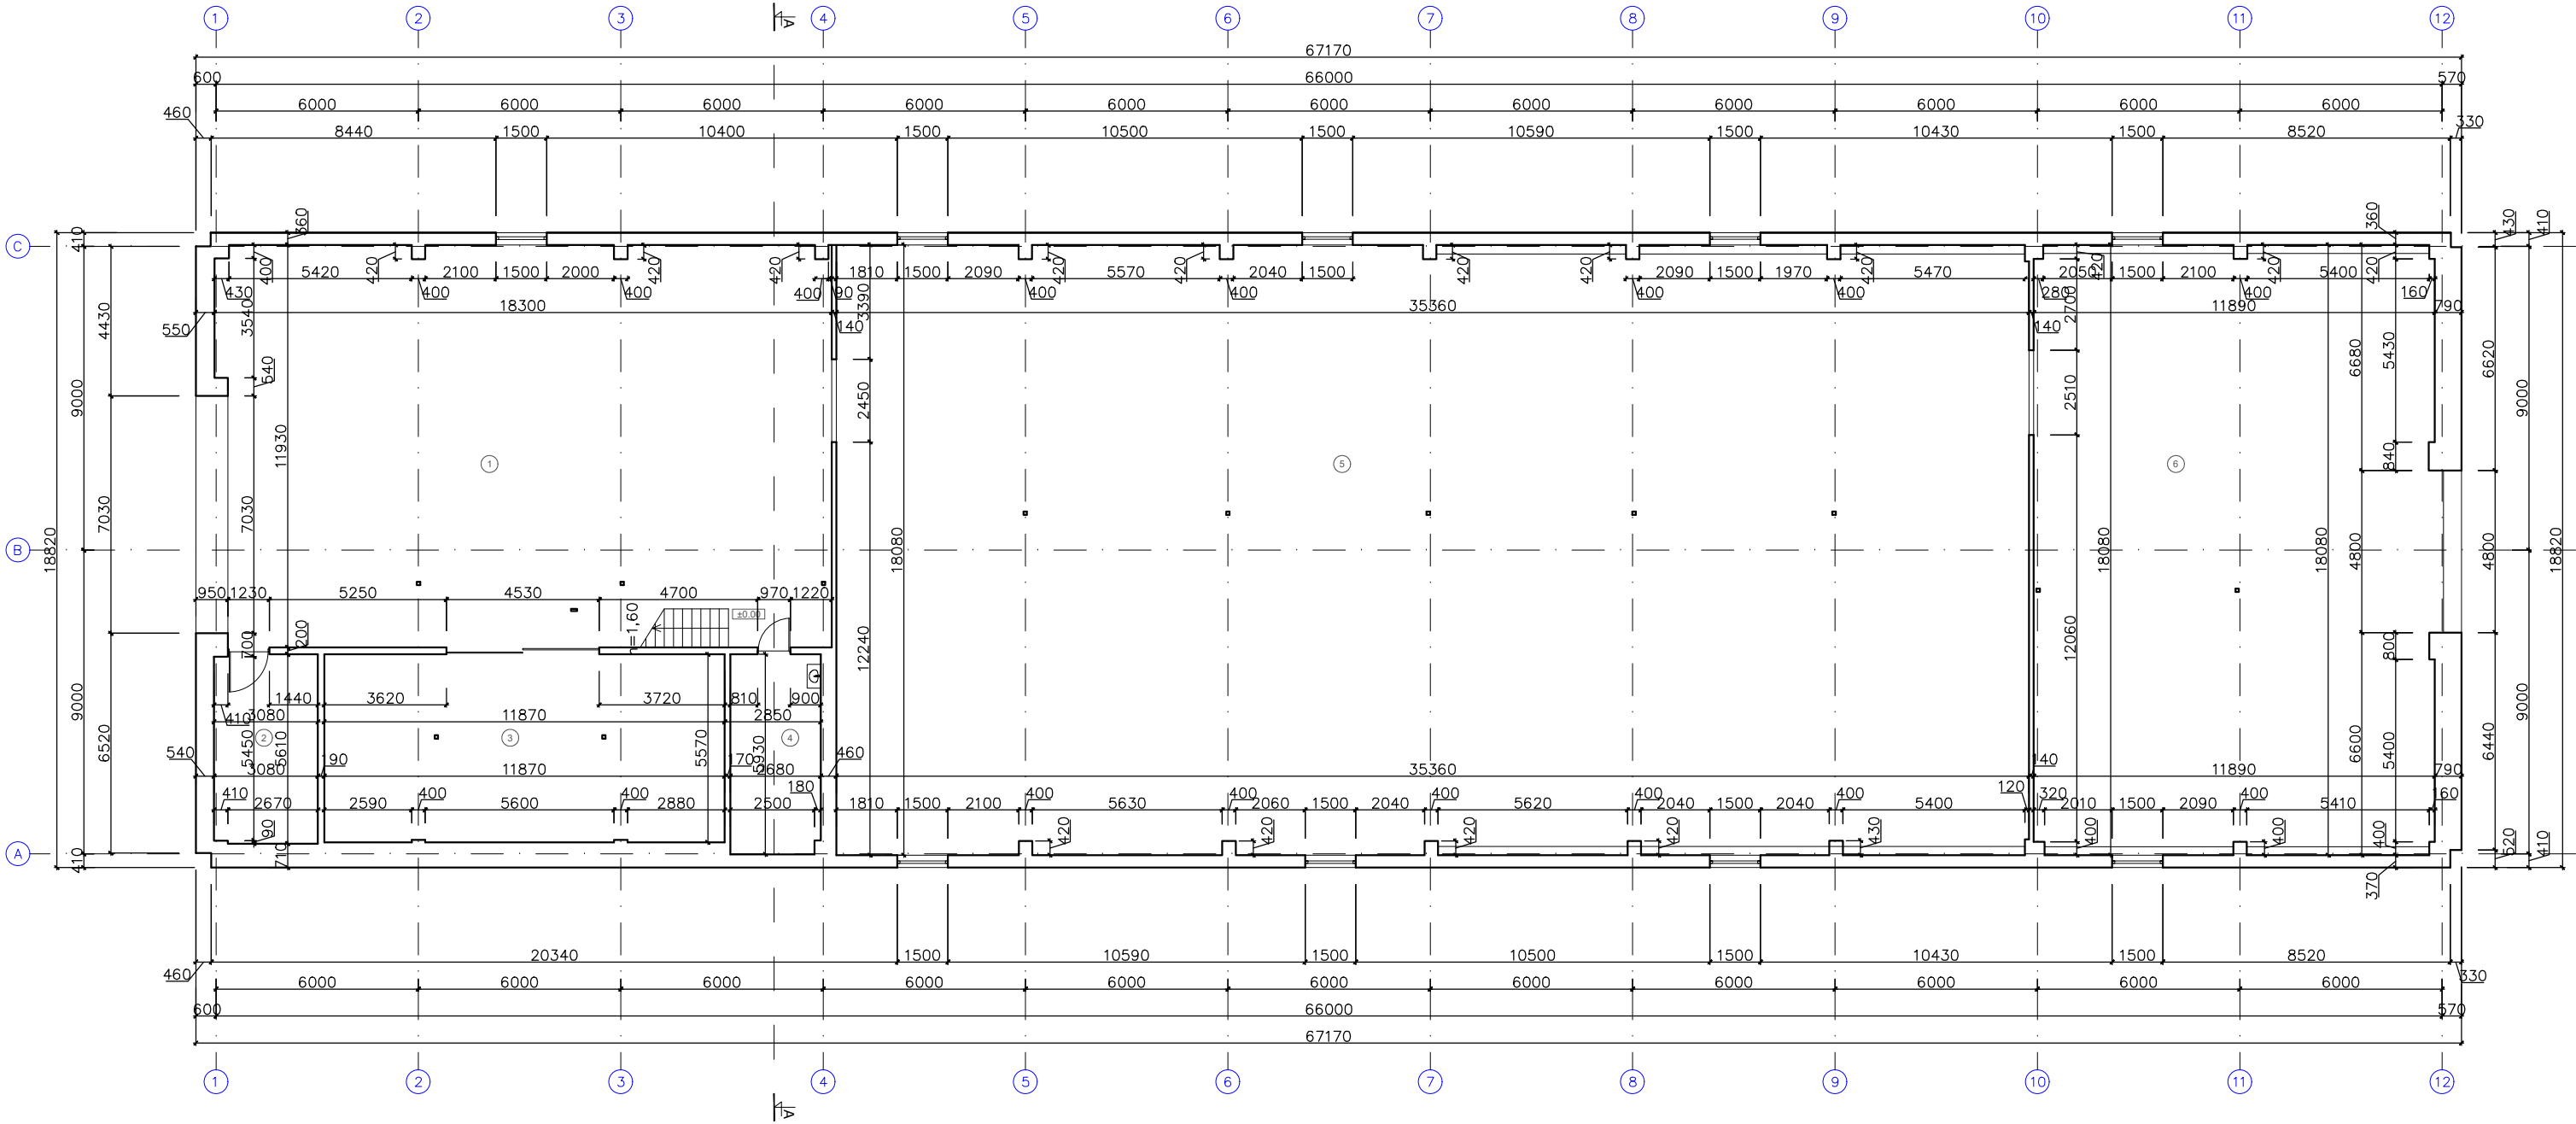

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m²
PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
1	Surinkimo cechas	214.40
2	Rekuperacinė patalpa	17.21
3	Dažymo cechas	66.04
4	Katilinė	15.81
5	Formavimo cechas	628.65
6	Medžio apdirbimo cechas	209.71
IŠ VISO		1151.82

atestato numeris	Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė Įm.kodas 122340743				PASTATO-BULVIŲ SAUGYKLA (UNIK. NR.4400-0564-7276) PASKIRTIES KEITIMO, Į GAMYBINES PATALPAS, ĮRENGIANT ANTRESOLINĮ AUKŠTĄ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS			
A560	PV	A. JUREVIČIUS		2023	PROJEKTUOJAMA PADĖTIS AUKŠTO PLANAS M 1:100			laida
A560	PDV	A. JUREVIČIUS						0
A560	Arch.	A. JUREVIČIUS						
etapas	statytojas : UAB "Vinkeson"				23-06		SA-5	lapas lapų
PP								1 1

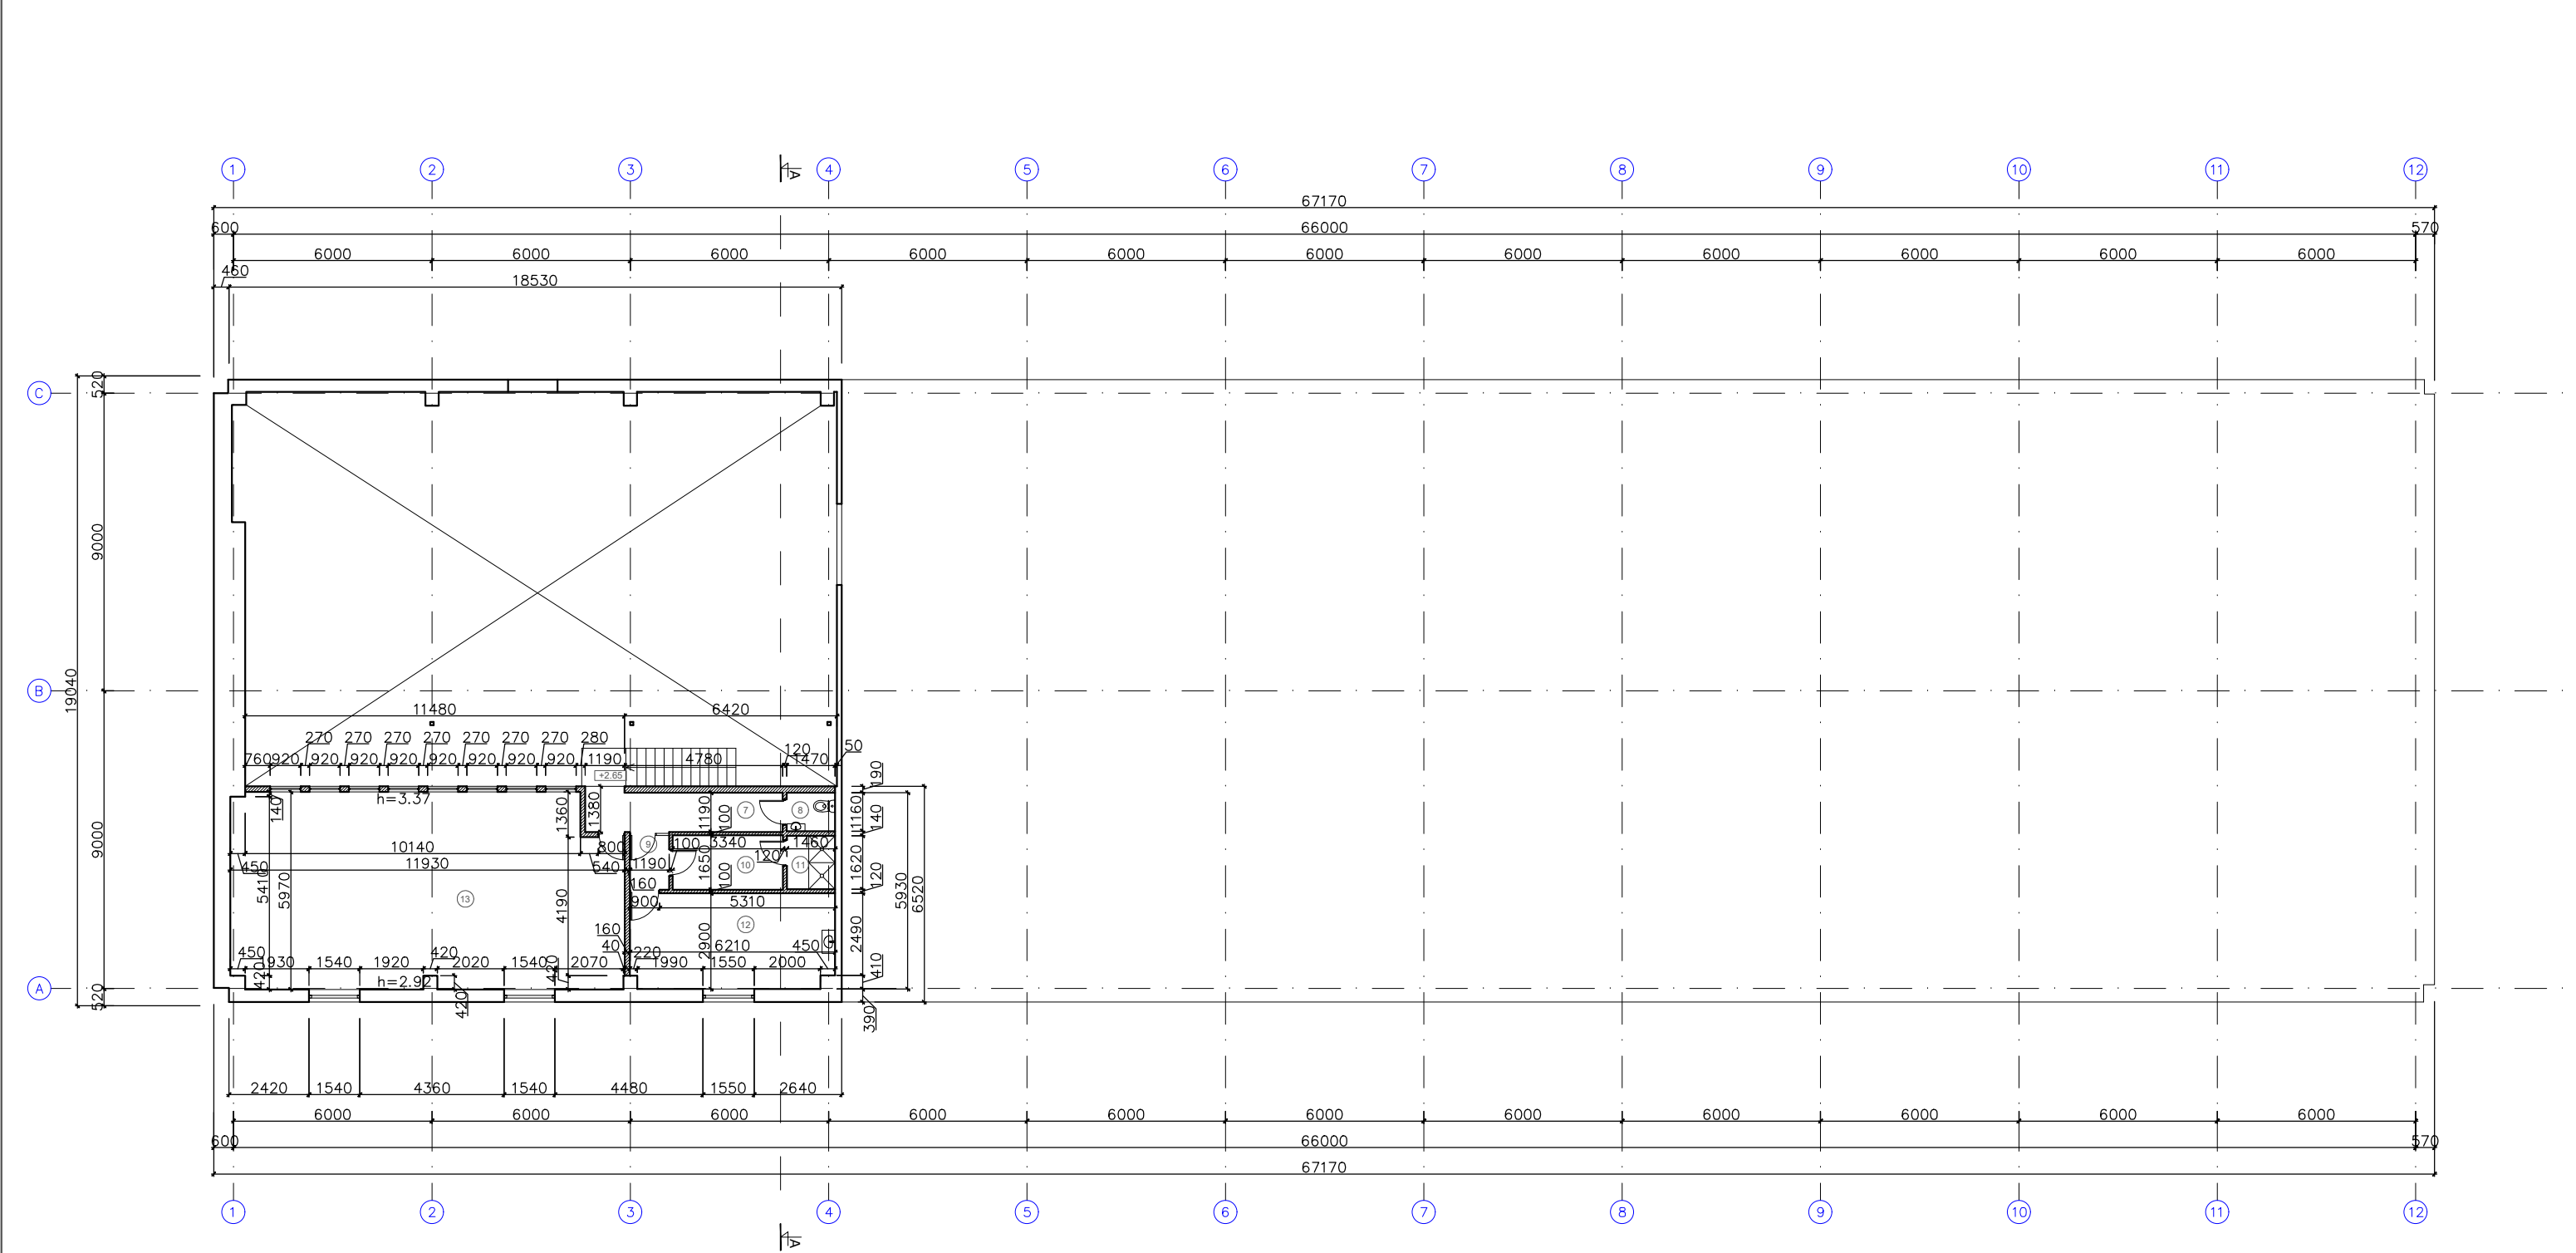


Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m²
PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
7	Koridorius	7.33
8	Tualetas	1.71
9	Tambūras	1.96
10	Persirengimo patalpa	5.51
11	Dušo patalpa	2.37
12	Virtuvėlė	17.82
13	Administacinė patalpa	68.95
IŠ VISO		105.65

BENDRAS PLOTAS 1255.29



SUTARTINIAI ŽENKLAI

- esama pertvara
- irengiama pertvara




atestato numeris	Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė Įm.kodas 122340743				PASTATO-BULVIŲ SAUGYKLA (UNIK. NR.4400-0564-7276) PASKIRTIES KEITIMO, Į GAMYBINES PATALPAS, ĮRENGIANT ANTRESOLINĮ AUKŠTĄ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
	A560	PV	A. JUREVIČIUS	2023	PROJEKTUOJAMA PADĖTIS ANTRESOLĖS PLANAS M 1:100		laida
	A560	Arch.	A. JUREVIČIUS				0
etapas	statytojas : UAB "Vinkeson"				23-06	SA-6	lapas lapų
PP							1 1

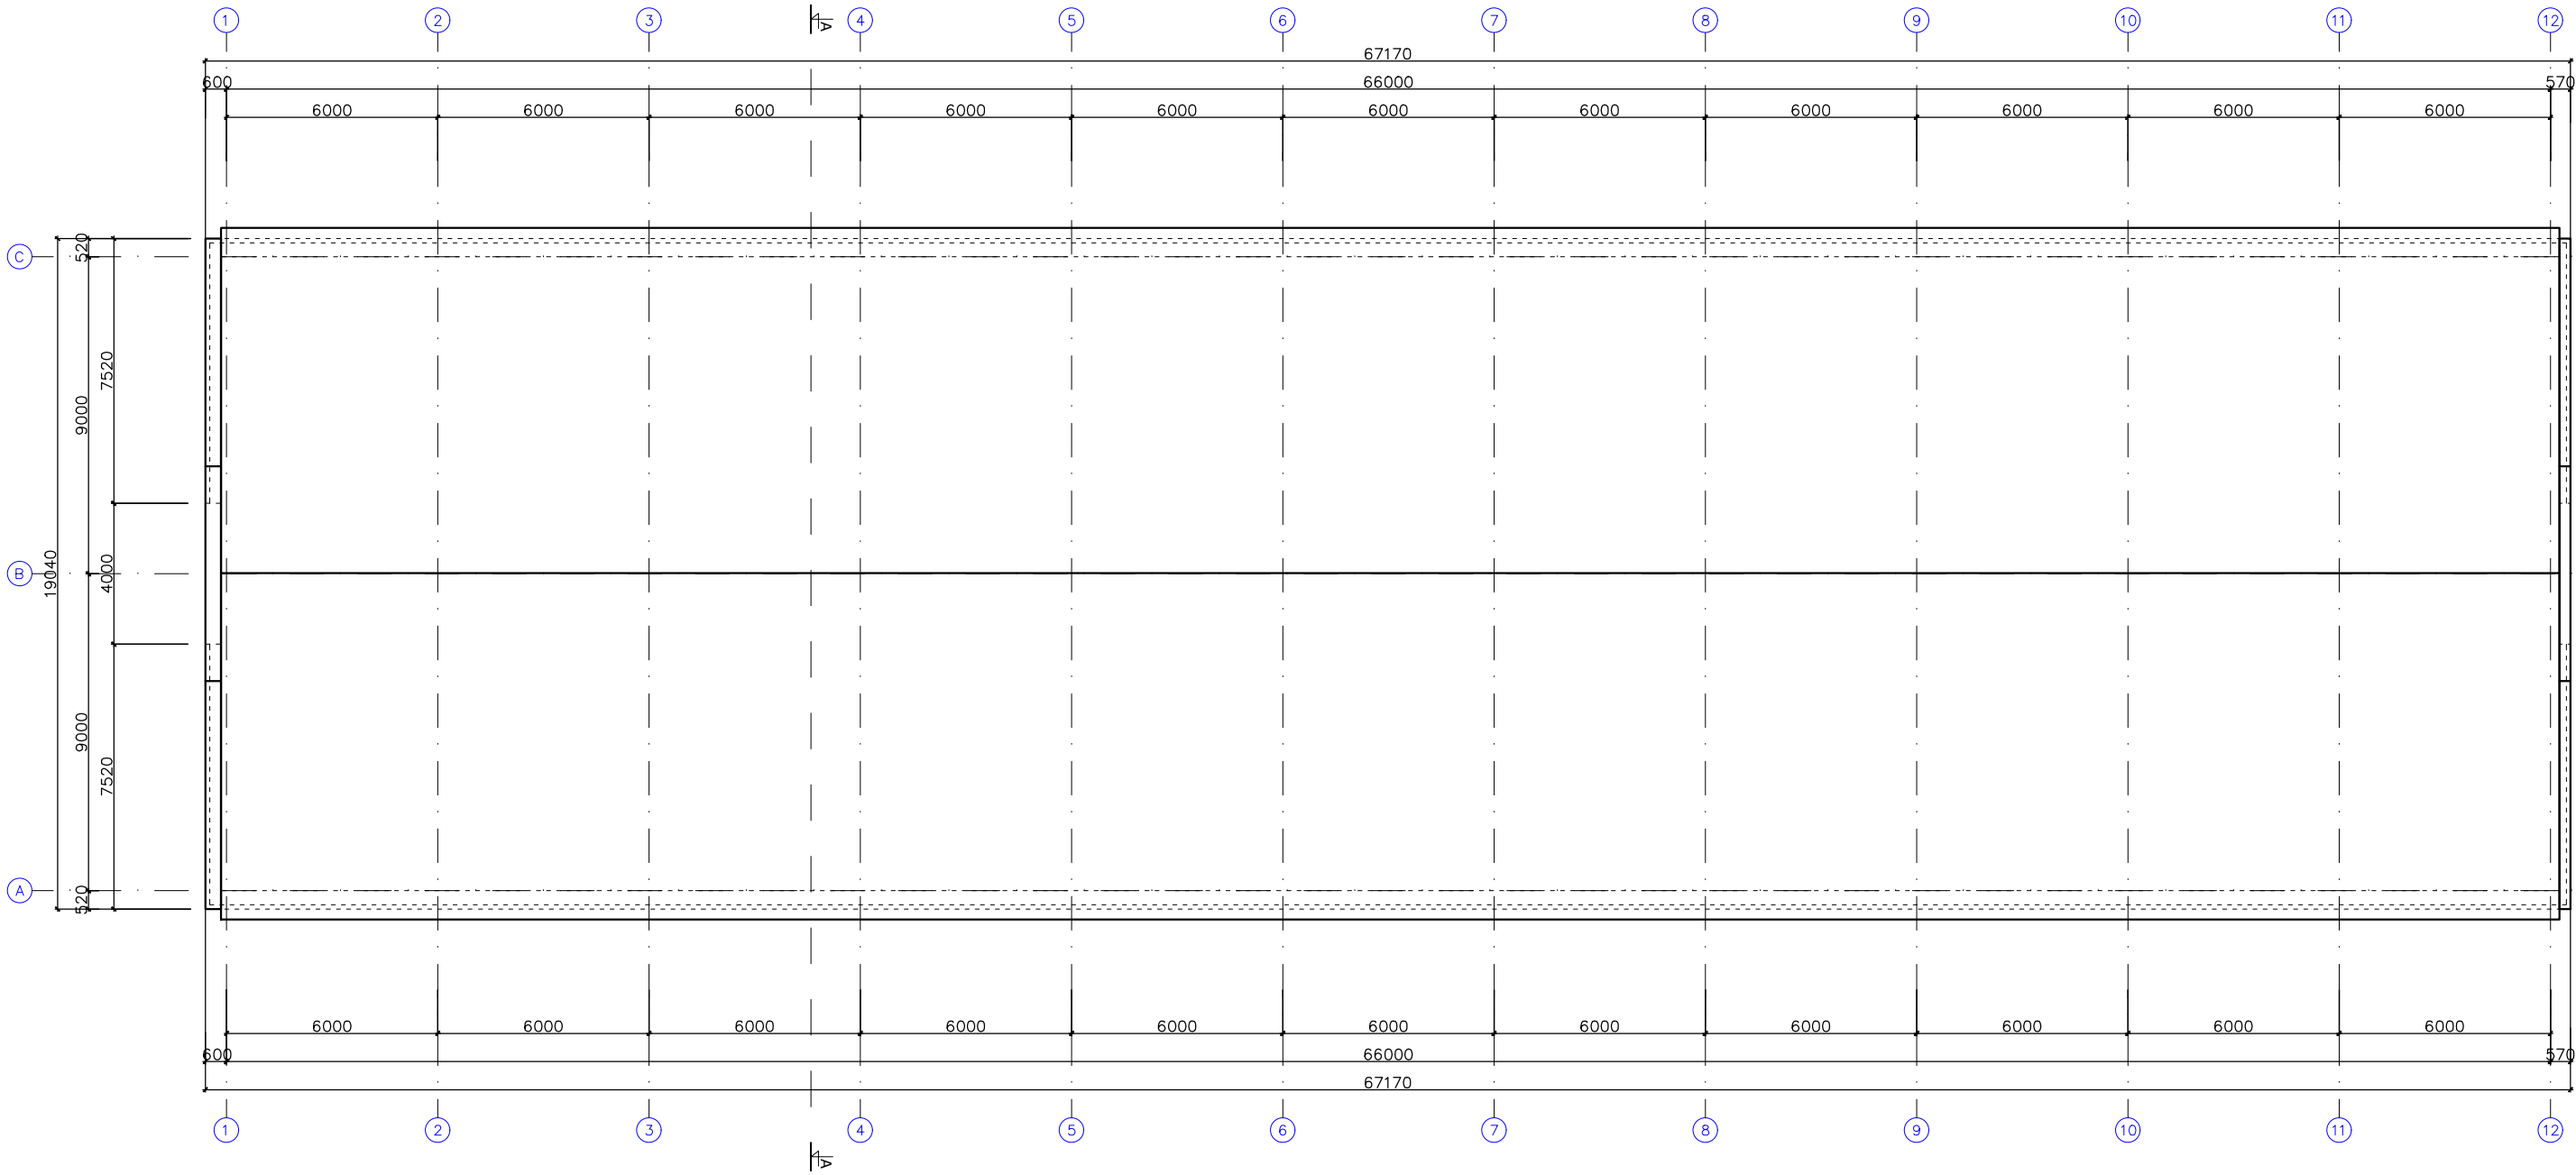

atestato numeris	Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė Įm.kodas 122340743				PASTATO-BULVIŲ SAUGYKLA (UNIK. NR.4400-0564-7276) PASKIRTIES KEITIMO, Į GAMYBINES PATALPAS, ĮRENGIANT ANTRESOLINĮ AUKŠTĄ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS			
A560	PV	A. JUREVIČIUS		2023	PROJEKTUOJAMA PADĖTIS STOGO PLANAS M 1:100			laida
A560	Arch.	A. JUREVIČIUS						0
etapas	statytojas : UAB "Vinkeson"				23-06	SA-9	lapas	lapų
PP							1	1

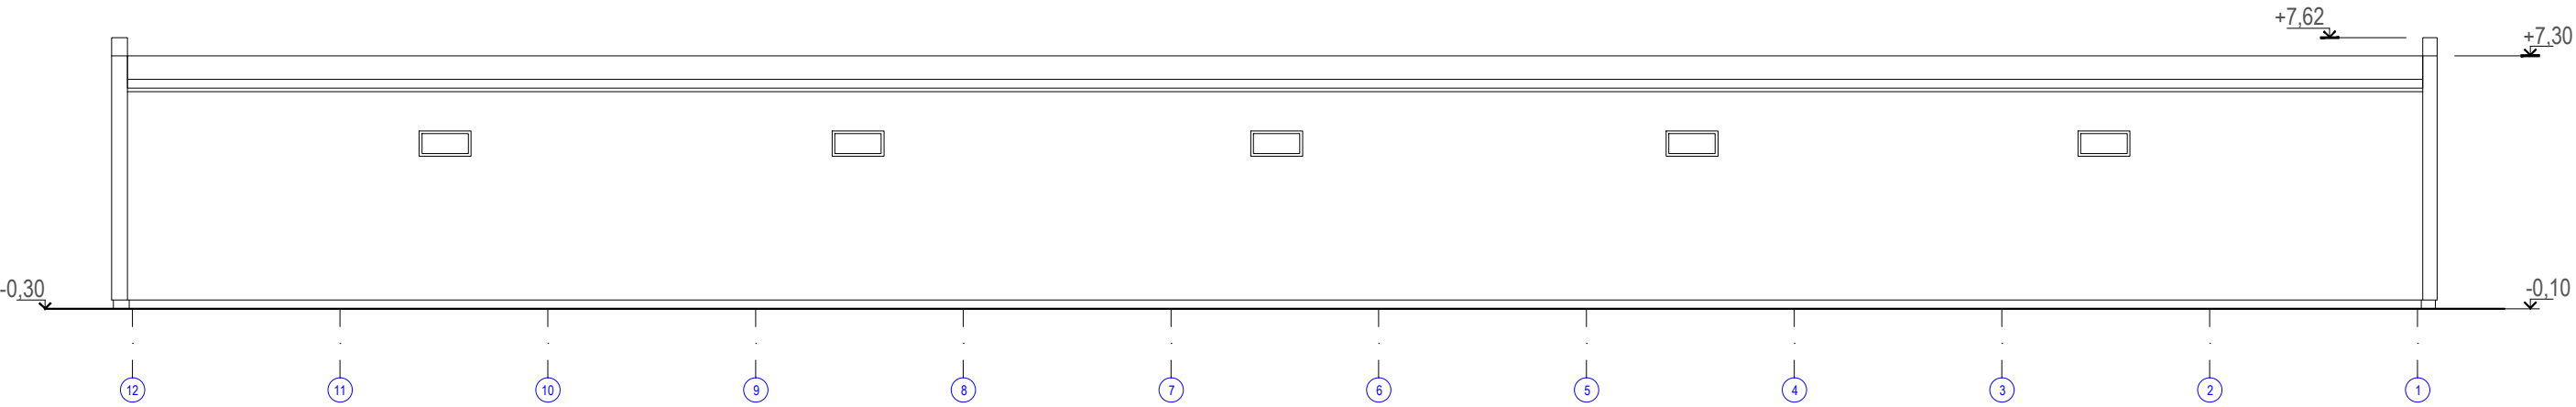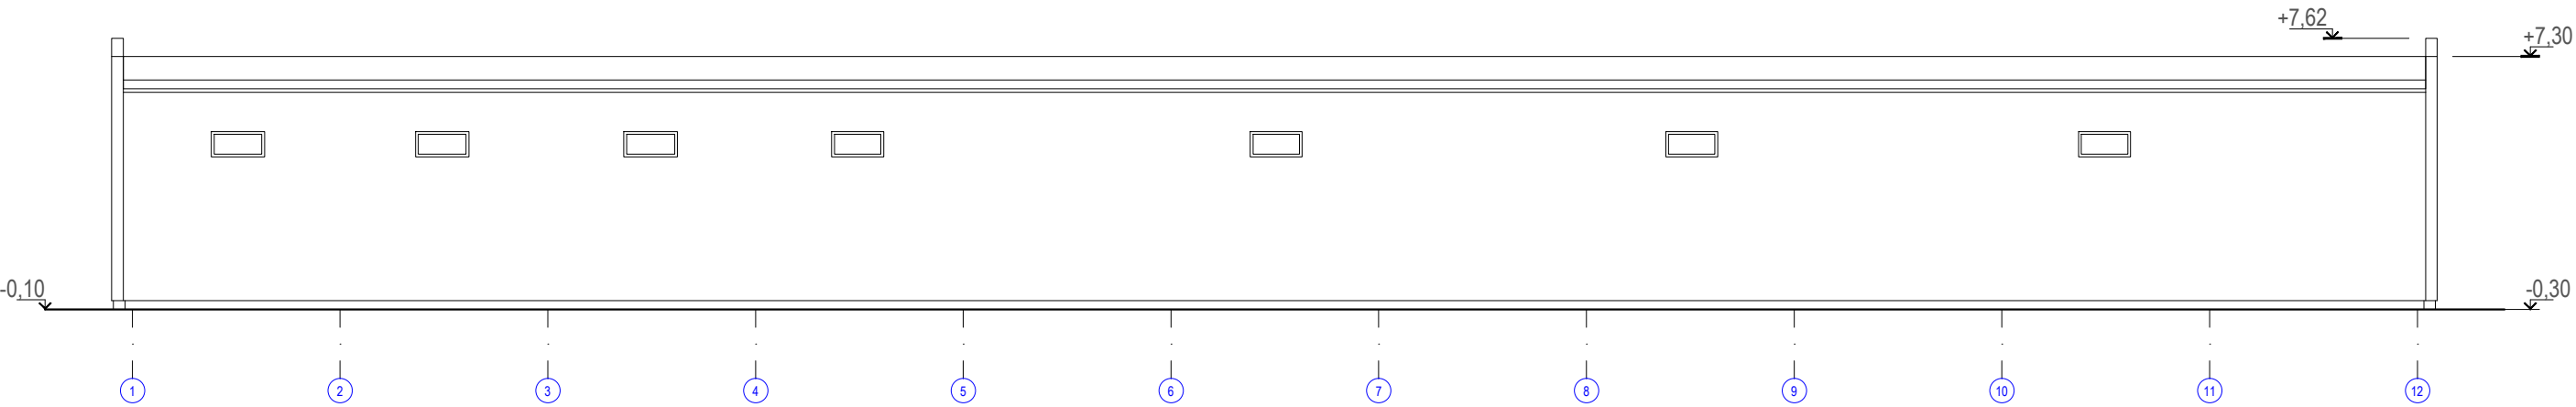

atestato numeris	Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė Įm.kodas 122340743				PASTATO-BULVIŲ SAUGYKLA (UNIK. NR.4400-0564-7276) PASKIRTIES KEITIMO, Į GAMYBINES PATALPAS, ĮRENGIANT ANTRESOLINĮ AUKŠTĄ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
A560	PV	A. JUREVIČIUS		2023	PROJEKTUOJAMA PADĖTIS FASADAI M 1:100		laida
A560	Arch.	A. JUREVIČIUS					0
etapas	statytojas : UAB "Vinkeson"				23-06	SA-7	lapas lapų
PP							1 1

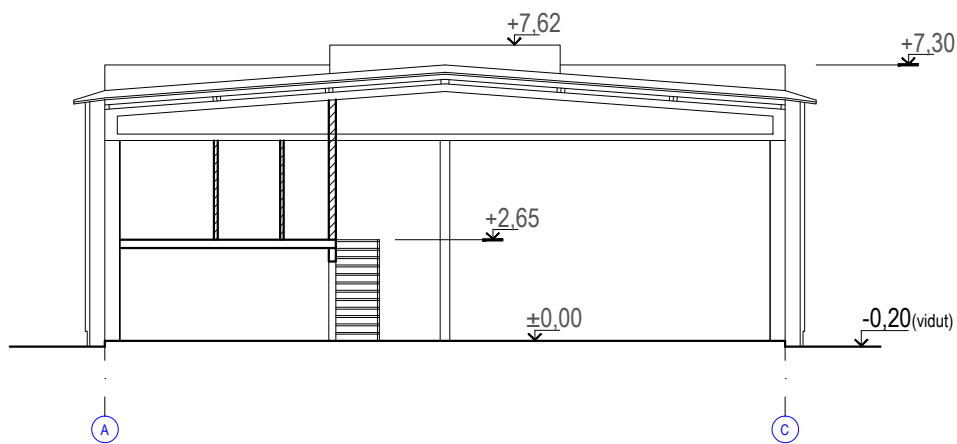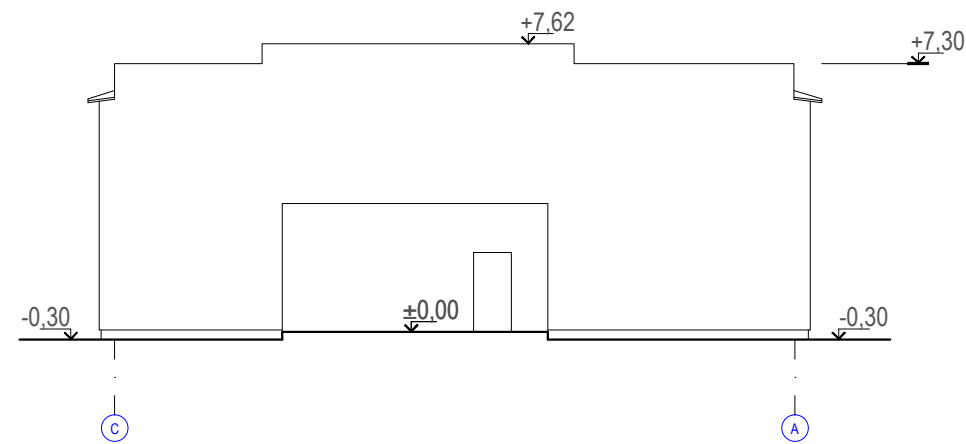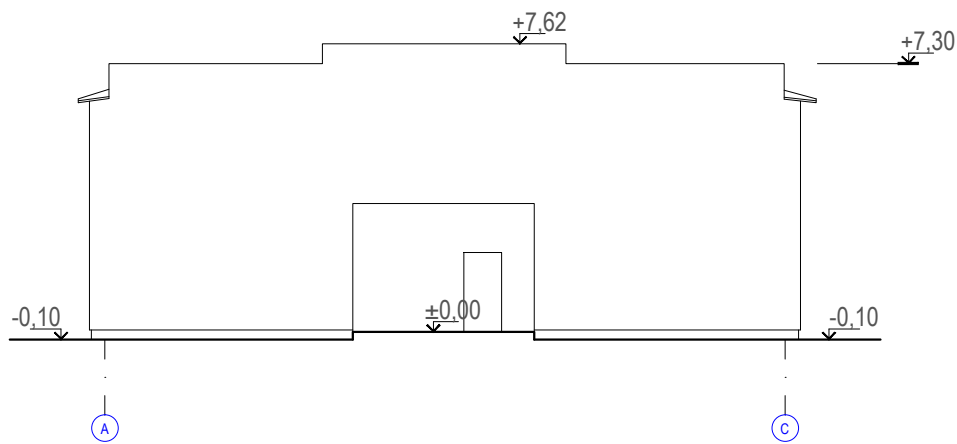

PASTABA:
FASADŲ SPALVA PO KAPITALINIO REMONTO IŠLIEKA NEPAKITUS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

	esama pertvara
	irengiama pertvara

atestato numeris	Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė Įm.kodas 122340743				PASTATO-BULVIŲ SAUGYKLA (UNIK. NR.4400-0564-7276) PASKIRTIES KEITIMO, Į GAMYBINES PATALPAS, ĮRENGIANT ANTRESOLINĮ AUKŠTĄ, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
A560	PV	A. JUREVIČIUS		2023	PROJEKTUOJAMA PADĖTIS FASADAI M 1:100		laida
A560	Arch.	A. JUREVIČIUS					0
etapas	statytojas : UAB "Vinkeson"				23-06	SA-8	lapas
PP							1
							lapų
							1